



Manuel Utilisateur Partenaires Extérieurs



Logiciel Crplus Gestion des Points d'Eau d'Incendie SDIS 45




Sapeurs-Pompiers

SERVICE
DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE
ET DE SECOURS
DU LOIRET



Logigramme d'aide à la décision

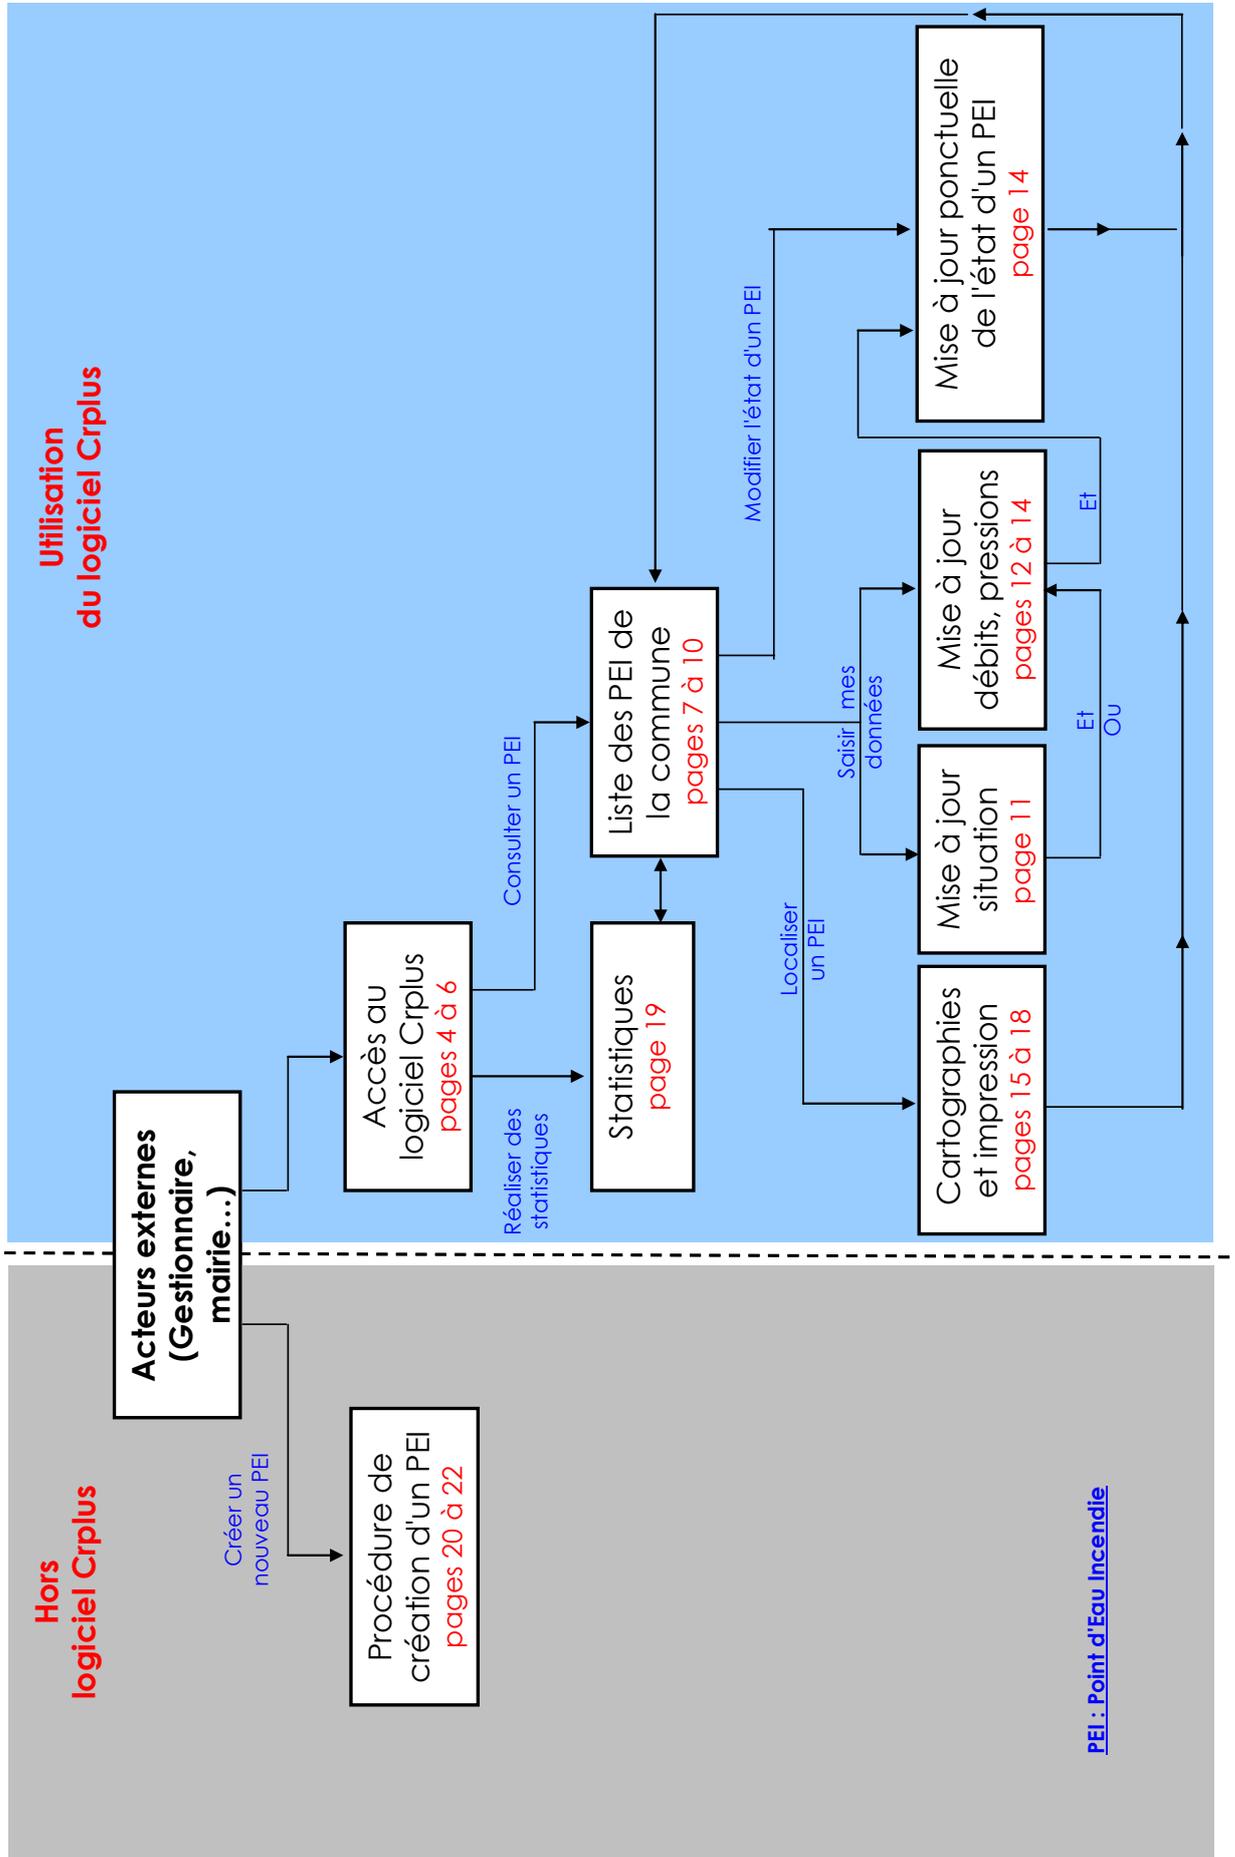

Introduction

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret (SDIS) vous remercie d'avoir signé la convention gratuite afin de pouvoir utiliser le logiciel de base de données partageable, renforçant ainsi notre partenariat en matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Le logiciel du SDIS du Loiret « Crplus d'Escort » est un outil de gestion informatisé et moderne des Points d'Eau Incendie (PEI), base de données départementale commune et unique.

Sans rappeler les responsabilités de chacun en la matière, l'utilisation du logiciel permettra un suivi en temps réel de l'état et de la disponibilité ou non des Points d'Eau Incendie.

Il vous est donc proposé dans ce manuel utilisateur les fonctions suivantes :

- Lancer le logiciel
- Utiliser le logiciel à des fins de recherches multicritères, PEI, distancier, cartographie....
- Mettre à jour le logiciel Cr+ suite à des PEI indisponibles ou disponibles
- Modifier une fiche d'un PEI
- Mettre à jour les informations mairies ou gestionnaires de réseau d'eau relevées sur le terrain (débit, date de contrôle...)
- Imprimer et réaliser des statistiques.

En complément vous trouverez ci-joint les démarches relatives à :

- Procédure de création d'un PEI assortie d'une réception opérationnelle uniquement pour les Réserves Incendies.

Le personnel des groupements opérations et territoriaux restent à votre disposition pour tous compléments d'information.

Vous pouvez reporter ci-dessous les logins contenus dans la convention :

Identifiants	Accès 1	Accès 2*
Nom d'utilisateur (délivrés par le SDIS)		
Mots de passe (au choix de l'utilisateur)


* si nécessaire pour permettre à d'autres personnels ou services d'accéder au logiciel

Sommaire

I - Lancer Cr+	4
II - La gestion des points d'eau	
A / Critères de sélection	6
B / Tableau de résultats	7
C / La fiche d'un point d'eau et sa modification	9
D / Statistiques	23
E / La marche à suivre lors d'une création d'un nouveau PEI (non présent dans Crplus)	24

I Lancer Cr+

Pour lancer le logiciel version web double cliquez sur **Mozilla Firefox ou Internet Explorer** puis tapez « **pei.sdis45.fr** ».

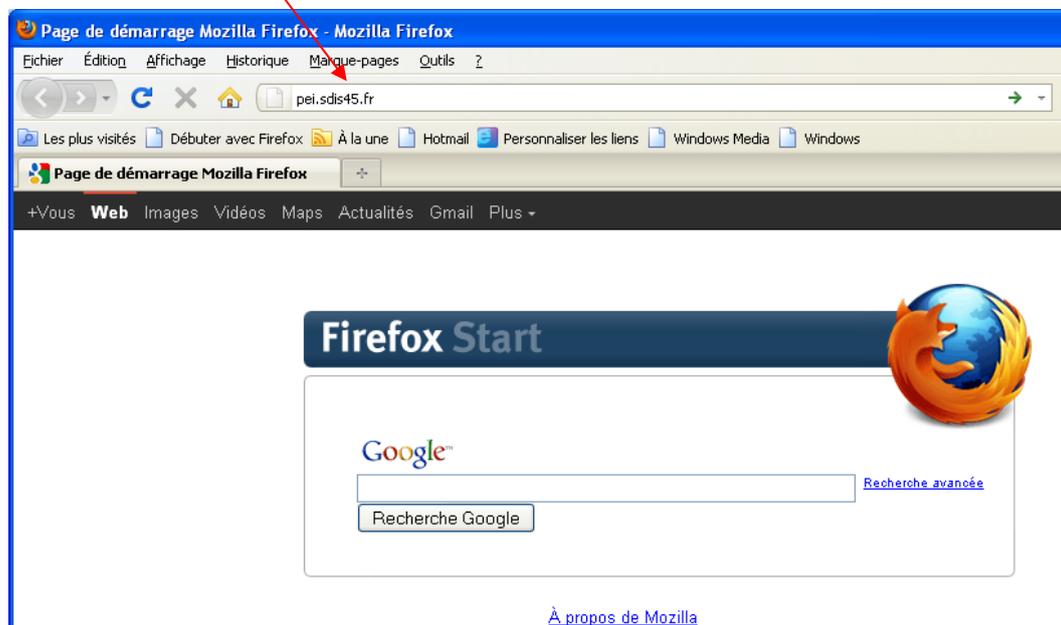

Vous accédez à la page web du logiciel, **cliquez sur « Accès au logiciel »**.

A screenshot of a web application interface. At the top, it says "Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret" and "le Loiret Sapeurs-Pompiers". Below that, it mentions "Base de données départementale partageable" and "Défense Extérieure Contre l'Incendie". The main heading is "Logiciel de gestion des points d'eau et tournées", followed by "mis à la disposition des Centres d'Incendie et de Secours (CIS) et des partenaires extérieurs au SDIS (Mairies...)". A list of features includes: "Base départementale des Points d'Eau d'Incendie (PEI)", "Fiches des PEI" (with sub-items: Localisation, Débits, Pressions, Diamètres, Volumes, aménagements, Etat, Accessibilité), "Accès par CIS ou par commune", "Planification et suivi des tournées (accès uniquement pour les CIS)", "Recherches multicritères", "Impressions diverses", "Statistiques", "Géolocalisation des points d'eau", and "Cartographies en ligne" (with sub-item: SIG du SDIS 45, IGN vecteur, Ortho-imagérie). At the bottom, there is a red circle around a button with a red arrow icon and the text "Accès au logiciel". A red arrow points from this button to the top right corner of the page. There is also a "Plus d'informations - Contactez le SDIS du Loiret" link at the bottom.

Entrez votre nom d'**Utilisateur** et votre **Mot de passe** Puis cliquez sur

Connexion




The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Logo: CR
- Page Title: Points d'eau et tournées
- Buttons: Quitter (red)
- Section: Identification :
- Fields: Utilisateur (text input), Mot de passe (password input)
- Dropdown: Année (set to 2018)
- Button: Connexion (blue)
- Image: A scenic view of a lake with a red fire hydrant in the foreground.
- Text: SDIS45
- Logo: ESCORT Informatique
- Text: V 22.803-21



Attention : toujours laisser l'année en cours.

Vous pouvez accéder aux points d'eau via [Infocentre D.E.C.I. \(1167\)](#) .

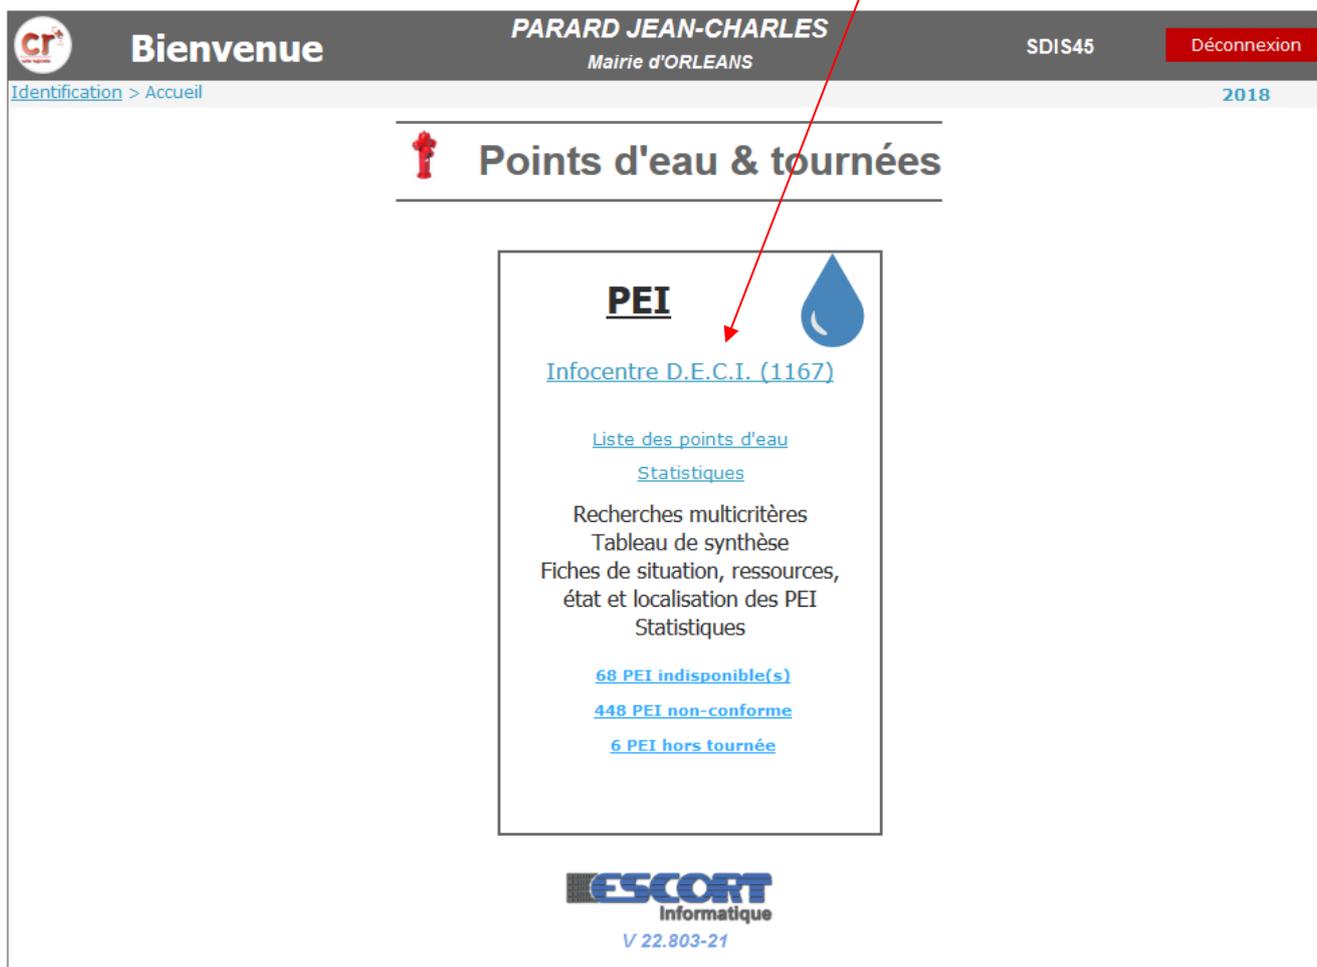

The screenshot shows a user dashboard with the following elements:

- Header: Bienvenue, PARARD JEAN-CHARLES, Mairie d'ORLEANS, SDIS45, Déconnexion
- Navigation: Identification > Accueil, 2018
- Section: Points d'eau & tournées (with a red fire hydrant icon)
- Content Area:
 - Section: PEI (with a blue water drop icon)
 - Link: [Infocentre D.E.C.I. \(1167\)](#) (highlighted with a red arrow)
 - Links: [Liste des points d'eau](#), [Statistiques](#)
 - Text: Recherches multicritères, Tableau de synthèse, Fiches de situation, ressources, état et localisation des PEI, Statistiques
 - Text: [68 PEI indisponible\(s\)](#), [448 PEI non-conforme](#), [6 PEI hors tournée](#)
- Footer: ESCORT Informatique, V 22.803-21

II La gestion des points d'eau

A / Critères de sélection

Privilégier la recherche par commune puis tout ou partie de l'adresse puis « entrée ».

Pour personnaliser la recherche, vous disposez sur l'onglet critère de sélection un choix multicritères par des positionnements de « Radio-boutons », des sélections dans les listes déroulantes ou la saisie de mots contenus dans le champ « Adresse ».

Une fois vos critères de sélection définis, vous pouvez cliquer sur 4 boutons différents :



Permet d'indiquer le nombre total de points d'eau et le nombre de points d'eau indisponibles pour les critères sélectionnés.



Permet d'afficher la liste des points d'eau correspondant aux critères sélectionnés (on peut aussi y accéder via l'onglet  Tableau de résultats).



Permet de faire apparaître les fiches de points d'eau selon les critères sélectionnés, dans l'ordre de leur numérotation.



Permet de réinitialiser les critères définis par défaut.



Permettent de sélectionner des points d'eau sur la cartographie en ayant présélectionné une rue auparavant.

B / Tableau de résultats

Sur le côté droit de la fenêtre, se trouve le compteur du nombre total de points d'eau des critères sélectionnés, et celui du nombre de points d'eau indisponibles parmi ceux sélectionnés.

Bienvenue PARARD JEAN-CHARLES Mairie d'ORLEANS SDIS45

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau

Critères de sélection | **Tableau de résultats** | Synthèses et Statistiques

Ets	Insee	Commune	N°	Type	État	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1
Voie publique	45234	ORLEANS	00001	PI 100	X	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE Rue Honoré de Balzac angle rue Auguste Rodin	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00002	PI 100	X	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE 25 RUE ARISTIDE MAILLOL	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00003	PI 100	X	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE FACE AU 48 RUE PAUL LANDOSWIKI	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00004	PI 100	X	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE FACE AU 32 RUE CLAUDE LERUDE	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00005	PI 100	✓	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE Rue Claude Lerude à proximité de la Rue de Concyr	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00006	PI 100	✓	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE 22 Rue Robert Desnos	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00007	PI 100	X	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE 2 ALLEE DES CHANTERELLES	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00008	PI 100	✓	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE RUE FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULT ANGLE RUE AMBROISE PARE	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD
Voie publique	45234	ORLEANS	00009	PI 100	X	X	✓	✓	S/C ORLEANS LA SOURCE 3 Rue Honoré de Balzac	Réalisée	SOURC	ORLÉANS-SUD

Nombre: 1 150
Indispo.: 88

Nombre: 1 167
Indispo.: 68

Couleur de ligne
Rouge: PEI archivé
Bleu: PEI en projet
Gris à noir: PEI implanté
Gris Clair: Sans tournée période échue
Gris foncé: Tournée non réalisée
Noir: Tournée réalisée



Clic sur Fiche ou un double-clic sur l'une des lignes du tableau : permet l'ouverture de la fiche correspondante.



Permet d'éditer le tableau ou les fiches sous format papier.

Impression de la liste des points d'eau :

Retour

Titre du tableau :

Simple | **Détailée** | Fiches

Implantation, adresse, diamètres, volumes, débits, pressions Réserves...

Adresse, diamètres, Anomalies, observations,
 Débits
 Pressions
 Volumes
 Nouvelle page par commune

Le tableau des pressions
 Avec valeurs
 Le tableau des débits
 Avec valeurs
 Le tableau des volumes
 Avec valeurs
 Les anomalies et observations
 Historique des contrôles techniques (annexe)



Permet de modifier vos critères (vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet « Critères de sélection »).



Permet d'accéder à la cartographie du point d'eau sélectionné.

C / La Fiche d'un point d'eau et sa modification

La fiche d'un point d'eau est constituée d'une partie haute d'identification générale et de 5 onglets « Situation », « Ressources », « État », « Localisation » et « Documents ».

L'identification générale permet de connaître sur le point d'eau :

- Son implantation.
- Sa commune d'appartenance.
- Les Centres d'Incendie et de Secours de 1^{er} et 2^{ème} appel.
- Son adresse
- Son numéro (composé du numéro de département, du code Insee de la commune et d'un numéro unique défini par le logiciel en fonction de sa famille) et son type.

Vous avez la possibilité de :

1 Imprimer une fiche avec ou sans valeur ou sauvegarder la fiche en format PDF

2 Consulter l'historique des années antérieures :

Année précédente

Visualisation historique


Année encours

Vers modifications en cours
d'année



Vers dernière mises à jour

Les 4 icônes représentent :

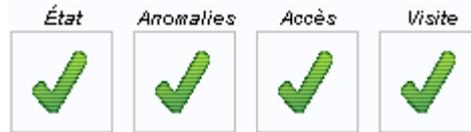

- État :


- Disponible
- Non conforme (par rapport aux normes) mais utilisable
- Indisponible

- Anomalies :

- Avec anomalie(s)
- Sans anomalie(s)

1- Accès : problème(s) d'accès (signalé par la coche Problème d'accès) avec précision dans le champ accessibilité.

Attention un message vous demande si le problème d'accès entraîne une indisponibilité ou non du point d'eau.

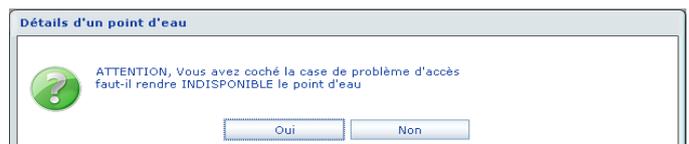

- Tout problème de signalisation est signalé par la coche Problème de signalisation)



Si le point d'eau est privé, il est à signaler par la coche Privé

La fiche possède des boutons de parcours de la sélection :



De même nous retrouvons le numéro d'ordre de la fiche en cours et le nombre total de fiches selon les critères sélectionnés.

1 / 1167

2019

1 / 1167

État Anomalies Accès Sign.

N° 45234-00001

Type PI 100

Famille Hydrants Genre Poteaux

Modifier

Imprimer

Situation Ressources État (3) Localisation (5) Documents

Implanté Archivé En Projet

Mis en service le 31

Attestation de réception

Position SIG X 619811.37 Y 6746607.81

Position parc. Q64/B1

Service des eaux LYONNAISE DES EAUX

45000 ORLEANS

Tél. principal 02-38-61-82-48

Tél. astreinte

Commentaire général

Mis à jour le 24/07/2018 par Eddy BAUVAIS

Situation

Plusieurs champs permettent de préciser différentes informations concernant la localisation du point d'eau.

Bienvenue PARARD JEAN-CHARLES Mairie d'ORLEANS SDIS45 Déconnexion

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2018

Implantation: <Voie publique>
Commune/S.com: ORLEANS / ORLEANS LA SOURCE
C.I.S.: 1er appel: ORLÉANS-SUD, 2ème appel: ORLÉANS-CENTRE
N° dans la voie: Rue Honoré de Balzac (1)
Voie: Rue Honoré de Balzac
Précision d'adresse: angle rue Auguste Rodin

Point d'eau NON CONFORME
État: [X] Anomalies: [X] Accès: [✓] Sign.: [✓]
N°: 45234-00001 (4)
Type: Pl 100 (4)
Famille: Hydrants Genre: Poteaux
[Modifier] (circled in red) [Imprimer]

Situation Ressources État (3) Localisation (5) Documents

Statut: Implanté (2) Archivé En Projet
Position SIG X: 619811.37 Y: 6746607.81
Position parc.: Q64/B1
Service des eaux: LYONNAISE DES EAUX (3)
45000 ORLÉANS
Tél principal: 02-38-61-82-48
Tél astreinte: []
Commentaire général: Réservé SDIS45
Mis à jour le: 24/07/2018 par Eddy BAUVAIS

Cliquez sur pour mettre à jour les données :

1. L'adresse (N° dans la voie, choisir la voie dans le menu déroulant et précision sur l'adresse).

2. Le statut du PEI soit :

- Implanté (existant et fonctionnel),
- En projet (n'existe pas encore mais est prévu à plus ou moins long terme),
- Archivé (n'existe plus).

La date de mise en service (si vous avez une attestation de réception cochez Attestation de réception).

3. Le Service des Eaux en cliquant sur la flèche (menu déroulant).

4. Le type en cliquant sur la flèche (menu déroulant).


5. Vanne de coupure si existante en précisant sa localisation pour les réserves.



Attention le fait de changer le type peut avoir un impact sur le N° du point d'eau qui est automatiquement attribué par le logiciel.

a) Hydrants (Bouche d'Incendie BI / Poteau d'Incendie PI)

Plusieurs champs permettent de préciser différentes informations concernant les ressources d'un hydrant (débits, pression, dates de contrôle...).

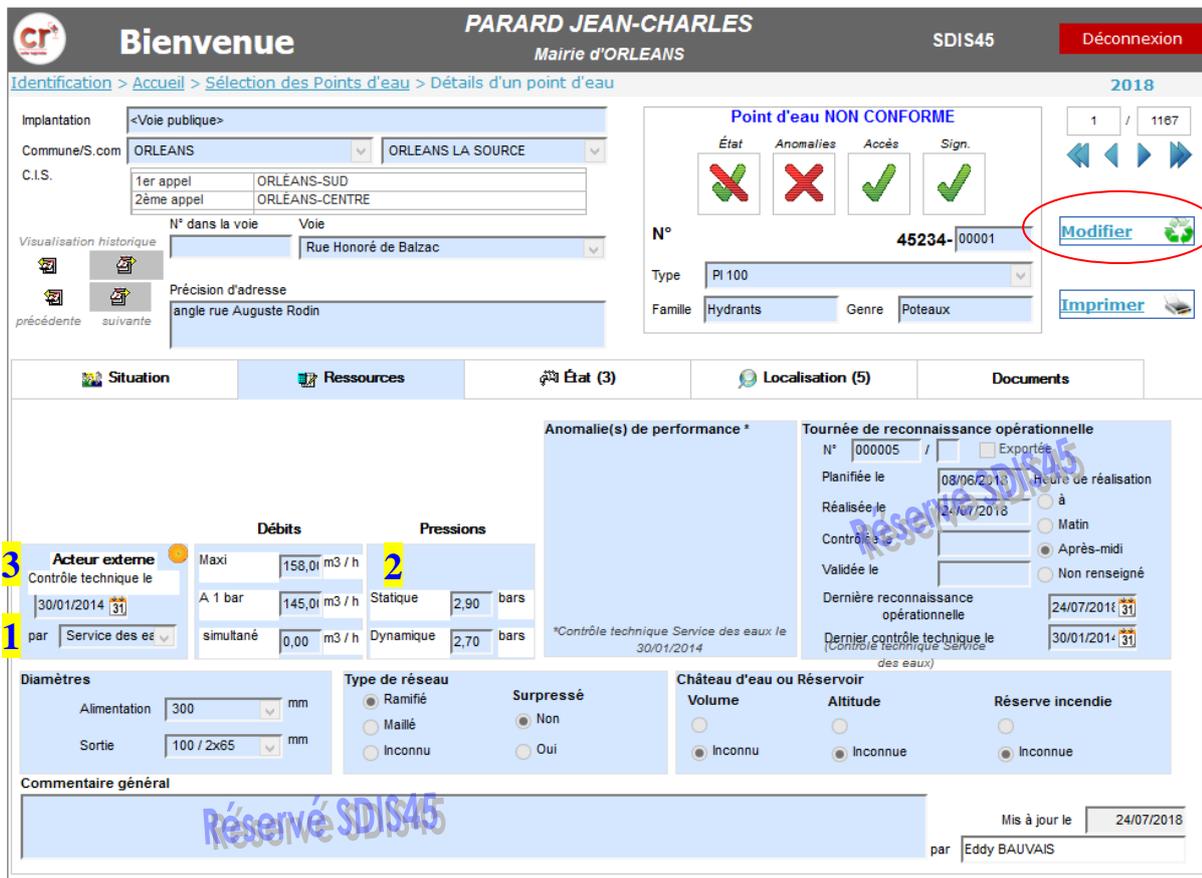


La ou les mises à jour de la vérification de contrôles techniques et de maintenance effectuées par la mairie ou son gestionnaire sont à renseigner dans l'onglet « Ressources » :

- Cliquez sur 
- Renseignez la ou les informations par ordre :
 1. L'acteur externe (indiquez uniquement Mairie).
 2. Le ou les débits externes (par ordre maximum, sous 1 bar, simultané),
La ou les pressions (par ordre statique, dynamique)
 3. La date de dernière mesure (débit et pression) ou de contrôle
(si uniquement un contrôle visuel a été effectué).
- Pour valider vos informations cliquez sur 
- Une action sur  ne prendra pas compte vos modifications.

b) Réserve incendie

Plusieurs champs permettent de préciser différentes informations concernant les ressources d'une réserve incendie

PARAD JEAN-CHARLES
Mairie d'ORLEANS
SDIS45
Déconnexion

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2018

Implantation: <Voie publique>
Commune/S.com: ORLEANS / ORLEANS VILLE QUARTIER NOR
C.I.S.: 1er appel: ORLÉANS-CENTRE, 2ème appel: ORLÉANS-NORD
N° dans la voie: <Inconnue>
Voie: <Inconnue>
Précision d'adresse: RUE DE LA FOSSE BÉNATE Ets BOTANIC

Point d'eau EN SERVICE et CONFORME
État: ✓ Anomalies: ✓ Accès: ✓ Sign.: ✓
N°: 45234-05002
Type: Réserve Incendie à fair libre
Familie: Réserves Genre: Artificielles

Ressources
● Volume 600 m3 1
○ Inépuisable
○ Volume inconnu
Acteur externe: 31
Aire d'aspiration aménagée: ✓
Lignes d'aspiration: 04 x 100

Ré-alimentation
Réalimentation: Débit 0,00 m3 / h
sur réserve
Diamètre

Tournée de reconnaissance opérationnelle
N°: 000035 / Exportée
Planifiée le: 11/05/2018 à 18/05/2018
Réalisée le: 18/05/2018 à 18/05/2018
Contrôlée le: 18/05/2018
Validée le: 18/05/2018
Dernière reconnaissance opérationnelle: 18/05/2018 31
Dernier contrôle technique le (Contrôle technique S.D.I.S.): 31

Accès: Fourgon Pompe (FPT)

Commentaire général
Rue de la Fosse Bénate, 4 x 100, 600m²
Demande d'essais des lignes d'aspiration suite à remise en état.
Mis à jour le: 18/05/2018
par: FLAVIER FABRICE



La ou les mises à jour de la vérification de contrôles techniques et de maintenance effectuées par la mairie ou son gestionnaire sont à renseigner, le cas échéant, dans l'onglet « Ressources » :

1. Son volume (si vous ne le connaissez pas, cochez « inconnu »).
2. Sa réalimentation si elle existe avec son débit et le diamètre de canalisation.
3. La date du dernier contrôle (si uniquement un contrôle visuel a été effectué).

État

La partie gauche de l'onglet permet de visualiser ou cocher les différentes anomalies constatées sur un point d'eau.

Elles sont de 3 types :

- **Noir** permettant la signalisation d'une anomalie mais laissant le point d'eau conforme et disponible.
- **Bleu** pour des anomalies rendant le point d'eau non conforme (par rapport aux normes) mais utilisable.
- **Rouge** pour des anomalies rendant le point d'eau indisponible.

Anomalie(s) répertoriée(s)

1.1.01	<input type="checkbox"/>	Accès : Autre
2.1.00	<input type="checkbox"/>	Etat : 1 Bouchon HS ou manquant
2.1.01	<input type="checkbox"/>	Etat : 2 ou 3 Bouchons HS ou manquants
2.1.02	<input checked="" type="checkbox"/>	Etat : Capot détérioré, HS ou manquant
2.1.03	<input type="checkbox"/>	Etat : Chaînette(s) HS ou manquante(s)
2.1.04	<input type="checkbox"/>	Etat : Corps hydrant détérioré
2.1.05	<input type="checkbox"/>	Etat : Couleur non réglementaire
2.1.07	<input type="checkbox"/>	Etat : Dépôt de Calcaire
2.1.08	<input type="checkbox"/>	Etat : Fuite(s) presse étoupe
2.1.09	<input type="checkbox"/>	Etat : Fuite(s) bouchon(s)
2.1.10	<input type="checkbox"/>	Etat : Joint(s) HS ou manquant
2.1.11	<input type="checkbox"/>	Etat : Joint(s) non adaptés
2.1.13	<input type="checkbox"/>	Etat : Socle d'ancrage HS
2.1.15	<input type="checkbox"/>	Etat : Autre
2.2.01	<input checked="" type="checkbox"/>	Etat : Corps hydrant HS

Etat du point d'eau

Avec anomalies En service
 Non conforme Indisponible

du à
au à

Autres anomalies

1

Observations

2

Cochez ou décochez les anomalies constatées, (en fonction de leurs couleurs cela agira automatiquement sur l'état du point d'eau.)



La partie droite de l'onglet permet de connaître l'état du point d'eau suivant les anomalies renseignées.

Deux champs supplémentaires sont à disposition :

1. **Autres anomalies** : Permet de décrire toutes autres anomalies constatées et non répertoriées (le fait de remplir ce champs active l'état « avec anomalies »).
2. **Observations** : Permet d'ajouter une annotation sur l'état du point d'eau.

En validant sur , un message apparaîtra vous confirmant la mise en non-conformité et / ou la mise en indisponibilité du point d'eau.

Le point d'eau est devenu avec ANOMALIE
Le point d'eau est devenu NON CONFORME
Le point d'eau est devenu INDISPONIBLE



Lorsque la ou les anomalies auront été corrigées, il faudra décocher manuellement la case non conforme cocher en service pour remettre disponible le Point d'eau.

Localisation

Cet onglet propose une analyse des ressources de proximité du point d'eau selon 2 rayons définis (200 m et 400 m), il est également possible d'entrer un autre rayon en cliquant « Autre rayon » et en y indiquant la distance désirée (maximum 999 m). **Attention il s'agit d'un rayon à vol d'oiseau.**

Un bouton permet de visualiser tous les points d'eau se situant dans le rayon choisi du point d'eau sélectionné (il fonctionne en mode « on/off » par simple clic).

PARARD JEAN-CHARLES
Mairie d'ORLEANS

SDIS45 Déconnexion

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau 2018

Implantation: <Voie publique>
Commune/S.com: ORLEANS / ORLEANS LA SOURCE
C.I.S.: 1er appel: ORLÉANS-SUD, 2ème appel: ORLÉANS-CENTRE
Voie: Rue Honoré de Balzac
N° dans la voie: []
Précision d'adresse: angle rue Auguste Rodin

Point d'eau NON CONFORME

État	Anomalies	Accès	Sign.

N°: 45234-00001
Type: PI 100
Famille: Hydrants, Genre: Poteaux

Situation | Ressources | État (3) | Localisation (5) | Documents

200 m Autre rayon 400 m [200 m]

Aucun PEI indisponible sur un total de 5 dans un rayon de 200 mètres.

Commune	Implantation	Numéro	Type	Adresse	État	Ano	Acc	Sig	Distance	Débit	Volume
SAINT-CYR-EN-VAL		05061	Réserve Incendie à l'air libre	242 Avenue de la Pomme de Pin (D326) Sté TERRE ET EAUX					92,75	0	1000
SAINT-CYR-EN-VAL		00080	BI 100	Avenue de la Pomme de Pin (D326)					132,00	174	
ORLEANS		00037	PI 100	RUE LAENNEC ANGLE RUE AUGUSTE RODIN					140,91	147	
ORLEANS		01171	PI 100	rue de concyr A l'interieur du parking NOVOTEL (sortie)					144,36	0	
ORLEANS		00028	PI 100	RUE HONORE DE BALZAC ANGLE AVENUE DE CONCYR					177,28	153	

Cumuls théoriques: 474 m³/h, 1 000 m³

Commentaire général: []
Mis à jour le: 24/07/2018
par: Eddy BAUVAIS

La ligne située au-dessus du tableau vous indique le nombre de PEI indisponibles sur le nombre total présents dans le rayon concerné.

Les ressources sont affichées dans le tableau par ordre d'éloignement croissant, un double-clic sur une des lignes vous positionnera sur sa fiche.

Un bouton permet de visualiser le point d'eau sur plusieurs cartographies :

- Un fond d'image de la cartographie SIG SDIS45 à une échelle 1/3000 mis à jour 1 fois par mois.
- Cartes Ortho-imagerie ou IGN via Géoportail



Différentes fonctions sont disponibles :

- : permet l'impression de la carte
 - : permet de recentrer la carte sur le point d'eau sélectionné
 - : permet de connaître la distance entre un point d'eau et un endroit donné
- Zoom : 4 x 2 x 1 x 1/2 x 1/4 x : Zoom avec différents niveaux
- : permet de se déplacer sur la carte

- : permet de revenir à la fiche du PEI


- : permet de changer de fond cartographique

Géoportail vous permet d'accéder à **l'Ortho-imagerie, l'IGN ou Parcelles cadastrales** avec la couche des points d'eau.
Il vous est proposé une petite palette d'outils tels qu'**un distancié** ou de **calcul de surface** et **zoom**.

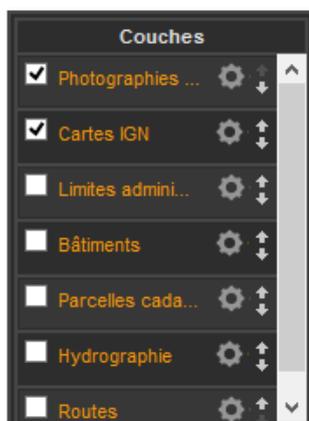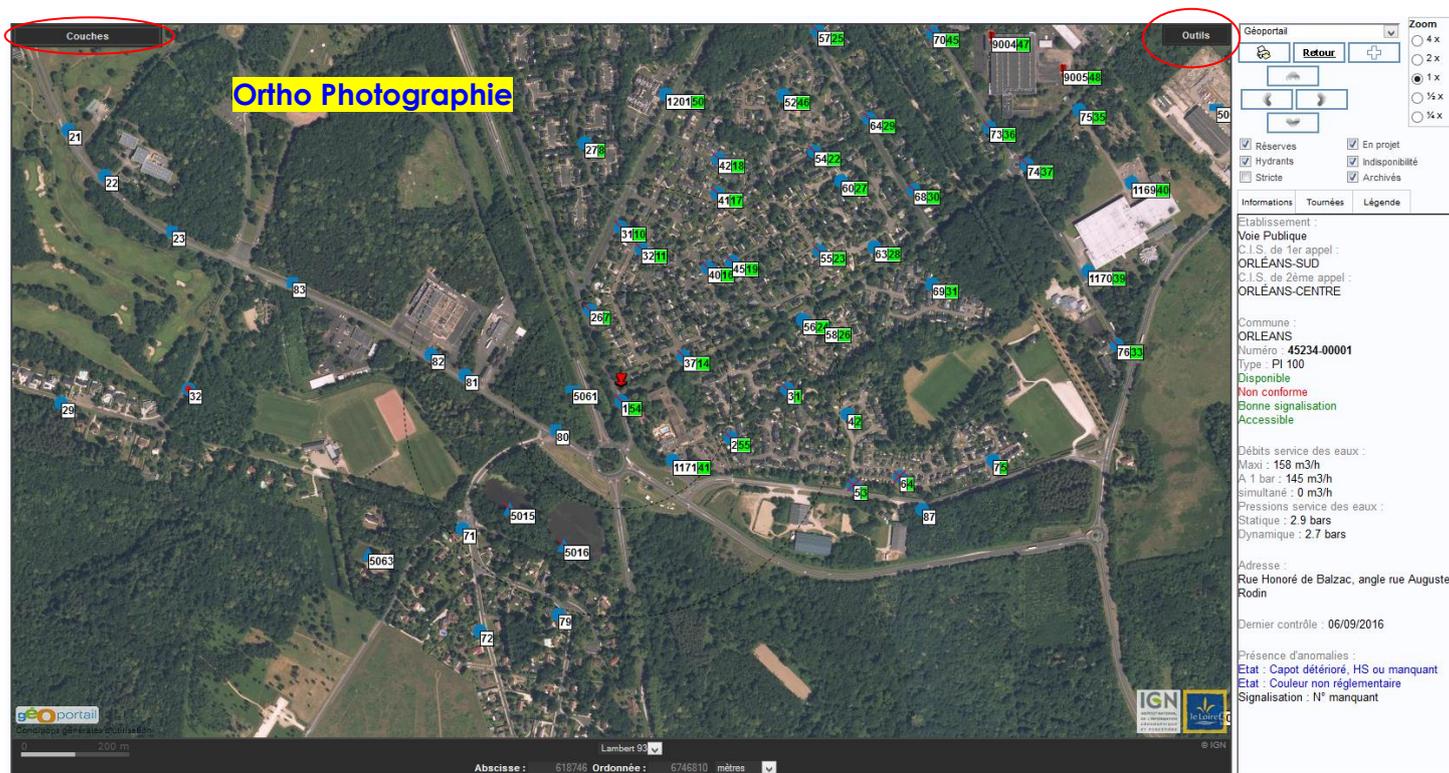



Permet d'afficher les différents fonds cartographique à votre disposition :

- Photographies ... Ortho photographie
- Cartes IGN IGN
- Parcelles cada... Parcelles cadastrales

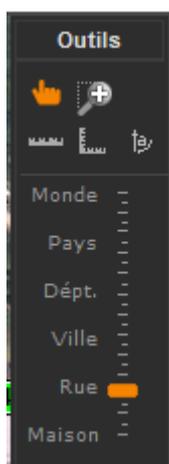

Permet d'effectuer différentes actions sur la cartographie :

-  Vous permet de vous déplacer sur la carte.
-  Vous permet de faire des mesures de distances ou de surface sur la carte

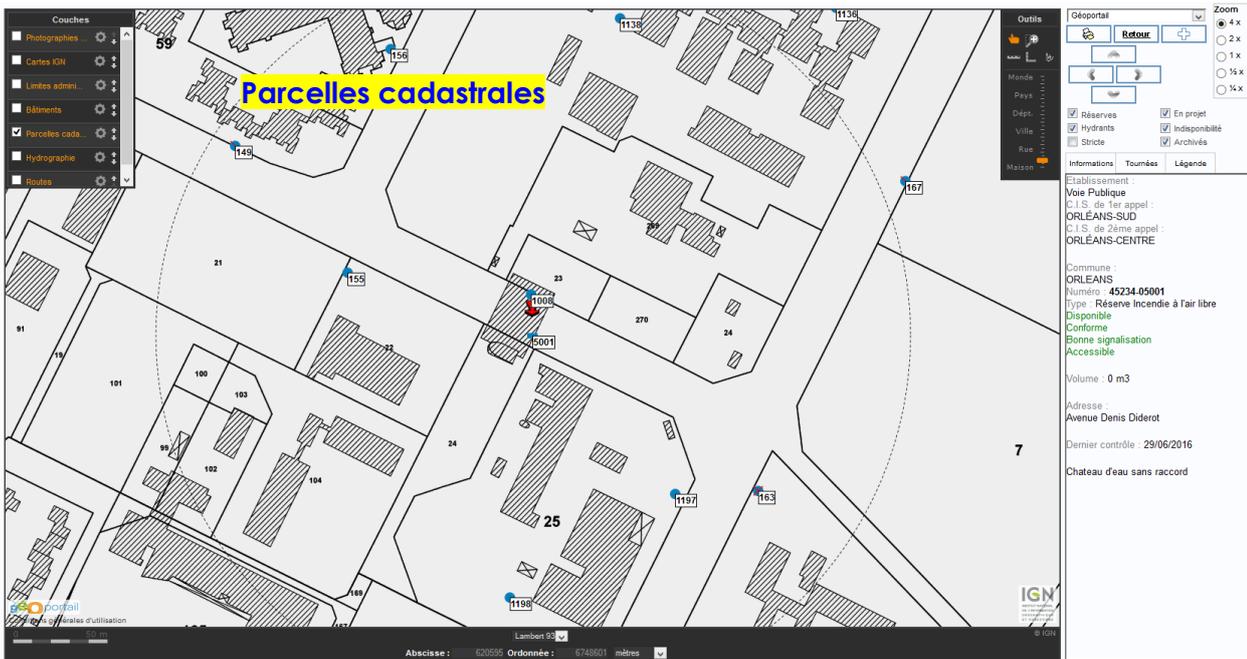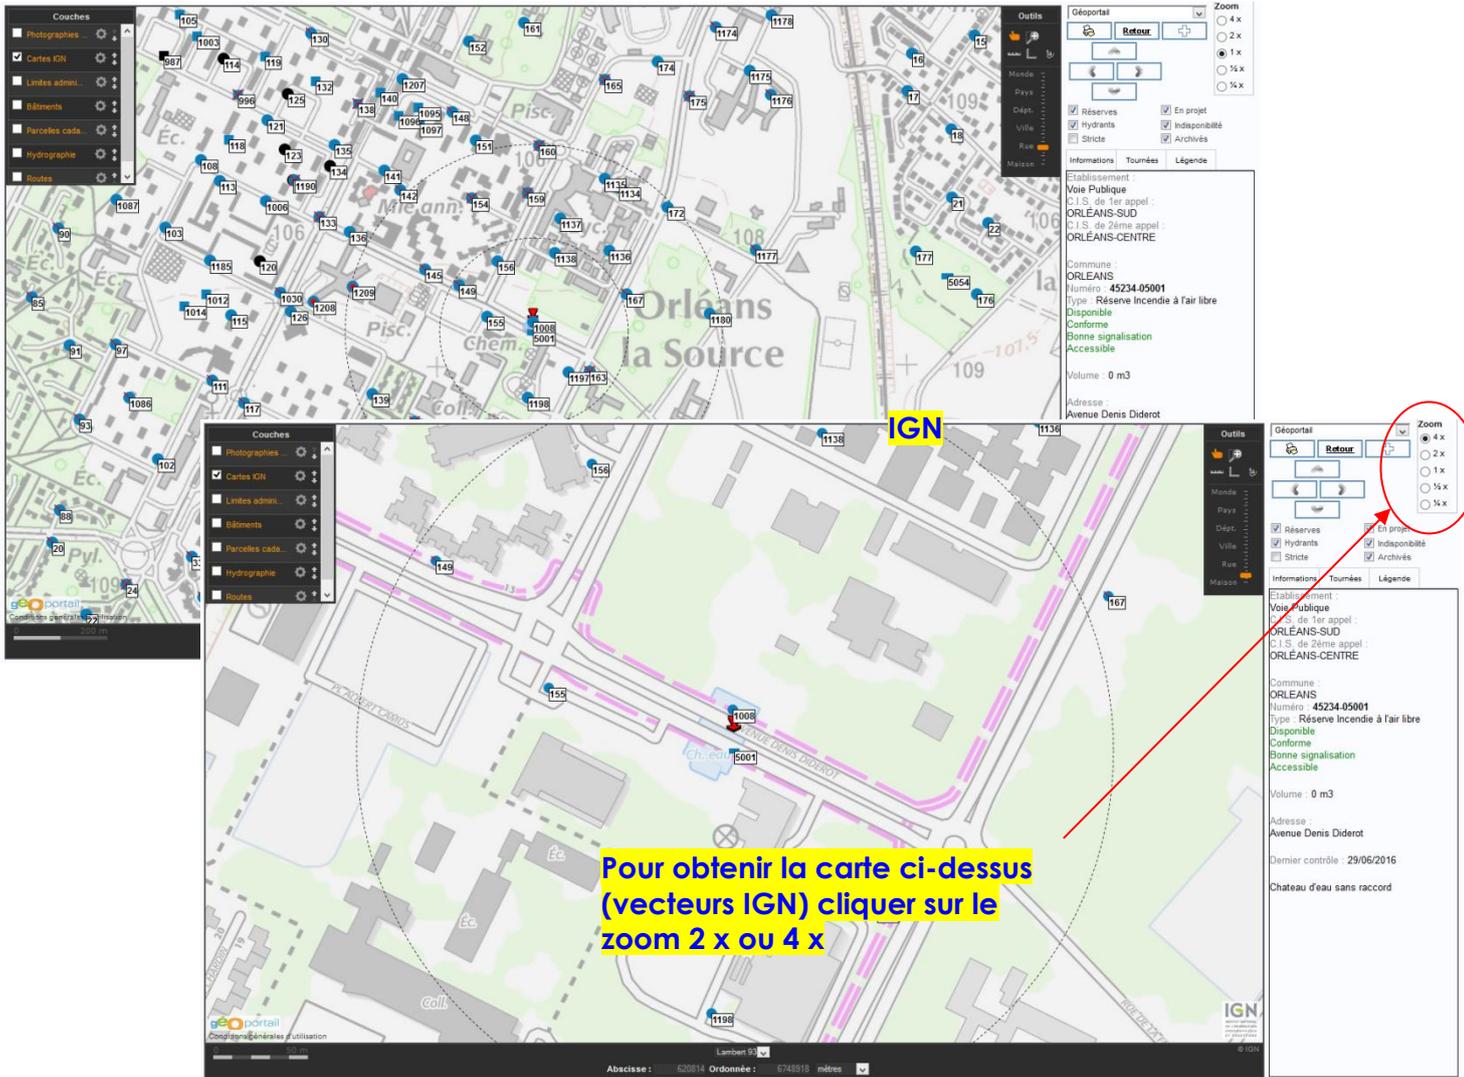

Trois cartes faisant apparaître des isodistances de vos Points d'Eau Incendie (PEI), à 200 mètres, 400 mètres et 200-400 mètres par les voies carrossables, sont à votre disposition.


En complément de la parution du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) du Loiret, ces fonds de carte vous permettront de disposer d'une première analyse relative à la couverture de la DECI de votre commune.



Toutefois ces cartes ne prennent pas en compte :

- ✓ L'analyse des risques (adéquation des besoins en eau par rapport aux risques à défendre),
- ✓ La disponibilité et les caractéristiques des PEI.

Elles prennent en compte le positionnement des PEI nonobstant l'erreur possible d'implantation.

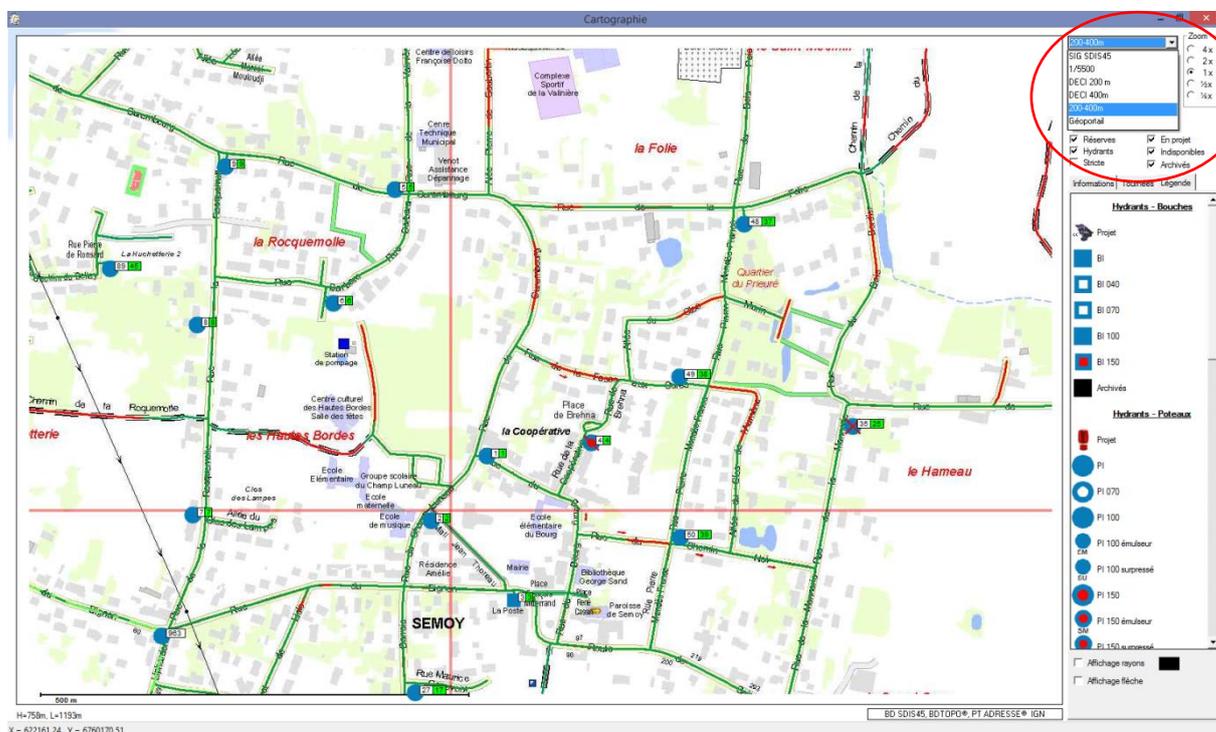

— Distance à 200 m

— Distance à 400 m

L'impression d'une carte :

Sélectionner imprimer



Informations | **Tourneés** | **Légende**

Établissement : Voie Publique
 C.I.S. de 1er appel : ORLÉANS-SUD
 C.I.S. de 2ème appel : ORLÉANS-CENTRE

Commune : ORLÉANS
 Sous-division : ORLÉANS LA SOURCE
 Numéro : 45234-00001
 Type : PI 100
 Disponible
 Non conforme
 Bonne signalisation
 Accessible

Débits service des eaux :
 Maxi : 158 m³/h
 A 1 bar : 145 m³/h
 simultans : 0 m³/h
 Pressions service des eaux :
 Statique : 2.9 bars
 Dynamique : 2.7 bars

Adresse : Rue Honoré de Balzac angle rue Auguste Rodin

Dernier contrôle technique : 30/01/2014
 Dernière reconnaissance opérationnelle : 24/07/2018

Présence d'anomalies :
 Etat : Capot détérioré, HS ou manquant
 Etat : Couleur non réglementaire
 Signalisation : N° manquant

Possibilité à ce stade d'imprimer et/ou d'enregistrer le document en format PDF.



– L'action de cocher ou décocher ces cases permet de faire apparaître les éléments de la cartographie.

– Cocher cette case permet d'afficher sur la carte uniquement les points d'eau que l'on a sélectionné dans le tableau de résultat.

<input checked="" type="checkbox"/> Réserves	<input checked="" type="checkbox"/> En projet
<input checked="" type="checkbox"/> Hydrants	<input checked="" type="checkbox"/> Indisponibilité
<input type="checkbox"/> Stricte	<input checked="" type="checkbox"/> Archivés

Stricte

D / Statistiques

Sélectionnez l'onglet « Synthèses et Statistiques »

The screenshot shows the 'Synthèses et Statistiques' tab selected. The interface includes a header with 'PARARD JEAN-CHARLES Mairie d'ORLEANS', 'SDIS45', and 'Déconnexion'. The breadcrumb trail is 'Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau' for the year '2018'. On the left, a list of criteria is visible. In the center, the 'Graphes' section has 'Secteur' selected, and the 'Calculer' button is highlighted with a red circle. A table with columns 'Valeur' and 'Nombre' is present but empty.

Vous pouvez sélectionner différents critères, pour obtenir des statistiques (sous forme de graphes) sur les PEI de la commune.

Un clic droit sur le graphe permettra de le copier ou de l'enregistrer.

This screenshot shows the 'Synthèses et Statistiques' tab with a pie chart and a table. The 'Calculer' button is circled in red. The table shows the following data:

Valeur	Nombre
Hydrants	1 159
Réserves	8

The pie chart displays a 99% slice for 'Hydrants' and a 1% slice for 'Réserves'. A legend on the right identifies the colors: blue for 'Hydrants' and pink for 'Réserves'.

Pour obtenir les statistiques sélectionner le ou les critères puis cliquez sur

Calculer 

E / [La marche à suivre lors d'une création d'un nouveau PEI \(non présent dans Crplus\)](#)

a) Hydrants (PI et BI)

1. Disposer de l'attestation de réception conforme à la NF S62-200 fournie par l'installateur.
2. Remplir la fiche de signalement fournie par le SDIS (page 21).
3. Identifier l'emplacement exact sur une carte.
4. Transmettre la totalité de ces documents à l'adresse suivante :

*Service départemental d'Incendie et de Secours du Loiret
Groupement Prévention Prévision Planification – bureau DECI
195 Rue de la Gourdonnerie Semoy 45402 Fleury les Aubrais Cedex 02*

b) Réserves incendies naturelles et artificielles

1. Vérifier la conformité du point d'eau par rapport aux prescriptions émises par le SDIS.
2. Remplir la fiche de signalement fournie par le SDIS (page 23).
3. Transmettre les documents et contacter le Groupement Prévention Prévision Planification pour prévoir la réception opérationnelle :

*Service départemental d'Incendie et de Secours du Loiret
Groupement Prévention Prévision Planification – bureau DECI
195 Rue de la Gourdonnerie Semoy 45402 Fleury les Aubrais Cedex 02*

Fiche de signalement d'un nouveau Point Eau Incendie

(ne figurant pas dans la base de données CrPlus)

Commune :

Adresse :

Hydrants

Poteau incendie de 80 mm Poteau incendie de 100 mm Poteau incendie de 150 mm
Bouche incendie de 80 mm Bouche incendie de 100 mm

Voie publique Privé Propriétaire : N° téléphone :

Mise en service le : / /

Attestation (Joindre le rapport d'essai de réception NFS 62-200)

Débit (m³/h) sous 1 bar :

Service des eaux :

Diamètre (mm) d'Alimentation : (mm)

Géo localisation (Facultatif) Position X : Position Y :

Autres Points d'Eau d'Incendie

Réserve incendie Caractéristique : à l'air libre aérienne enterrée bâche souple

Mare Etang Puisard d'aspiration Puisard déporté autres

Voie publique Privé Propriétaire : N° téléphone :

Volume : m³ Réalimentation : m³/h Automatique oui non

Avec aire d'aspiration aménagée Accès Fourgon Pompe tonne (Engin incendie)

Nombre de ligne d'aspiration :

Géo localisation (Facultatif) Position X : Position Y :

Toute Réserve Incendie nouvellement créée, fera l'objet d'une réception opérationnelle par les Sapeurs-Pompiers afin de vérifier sa conformité avant intégration à la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la commune ou du site. Il conviendra au propriétaire de contacter les Sapeurs - Pompiers afin de convenir d'un rendez-vous.

Fiche à transmettre au SDIS (courrier ou messagerie électronique)

Joindre une carte localisant l'emplacement exact de ce PEI.

SDIS du LOIRET

Groupeement Prévention Prévision Planification – bureau DECI

195 rue de la Goudronnerie SEMOY 45402 FLEURY-LES-AUBRAIS

CEDEX 02

Courriel : defense.incendie@sdis45.fr

Fait le,

Par

Vous venez ainsi d'être informé sur l'utilisation du logiciel Crplus.

Le personnel du SDIS du Loiret reste à votre disposition pour vous assister et répondre à vos interrogations ou questions.

N'hésitez pas à envoyer vos demandes à defense.incendie@sdis45.fr