



Guide de réalisation des plans ETARE

Groupement Prévention Prévision Planification
juin 2025

**SAPEURS
POMPIERS**
LOIRET

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DU LOIRET

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE	4
METHODOLOGIE DE CREATION D'UN PLAN ETARE	6
DESCRIPTION D'UN PLAN ETARE version exploitant	8
MISE A JOUR D'UN PLAN ETARE	10
CAS PARTICULIERS	12
Fiche FIRE : Surface importante / nombreux bâtiments / complexité	12
SETI	15
GLOSSAIRE	17
ANNEXES	18
Annexe n° 1 : Fiche de renseignement	
Annexe n° 2 : Fiche de suivi.....	
Annexe n° 3 : Fiche de signalement	
Annexe n° 4 : Masque Plan ETARE exploitant.....	
Annexe n° 5 : Masques Fiche FIRE	
Annexe n° 6 : Mémento Légende des plans ETARE	

Mises à jour

N° de version	Date	Nature des évolutions	Rédaction	Validation	Approbation
0	18/06/2025	Edition complète originale	CNE TILLOY M. LEROY	LCL MAILLARD	DSO
1	12/01/2026	Modification des annexes 1, 5 et 6	M.FLORENT	LCL MAILLARD	DSO

PREAMBULE

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a pour missions, selon le Code Général des Collectivités Territoriales, de protéger les personnes, les animaux, les biens et l'environnement, et d'assurer les secours et soins d'urgence. Préalablement à ces interventions, une des missions premières du SDIS est la prévention des risques. Cela inclut l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde ainsi que l'organisation des moyens de secours.

A cette fin, le Règlement Opérationnel (RO) du SDIS du Loiret précise l'un des points de cette prévention. L'article 13 stipule que *« en fonction du niveau de l'évaluation des risques, les établissements les plus sensibles pourront faire l'objet de plans ou consignes spécifiques internes au SDIS (plans d'établissements répertoriés – ETARE) »*. Cette tâche ne peut être réalisée sans la collaboration des établissements concernés, comme l'évoquent différents textes législatifs :

- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) - MS42 :

« Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires »

- Circulaire du 12/01/11 relative à l'articulation entre le plan d'opération interne, l'intervention des services de secours publics et la planification ORSEC afin de traiter les situations d'urgence dans les installations classées :

« 3.2. La réponse des services d'incendie et de secours :

Cette réponse [...] peut s'appuyer sur des plans spécifiques tels que des ordres d'opération ou des plans ETAbissements REpertoriés (ou ETARE). »

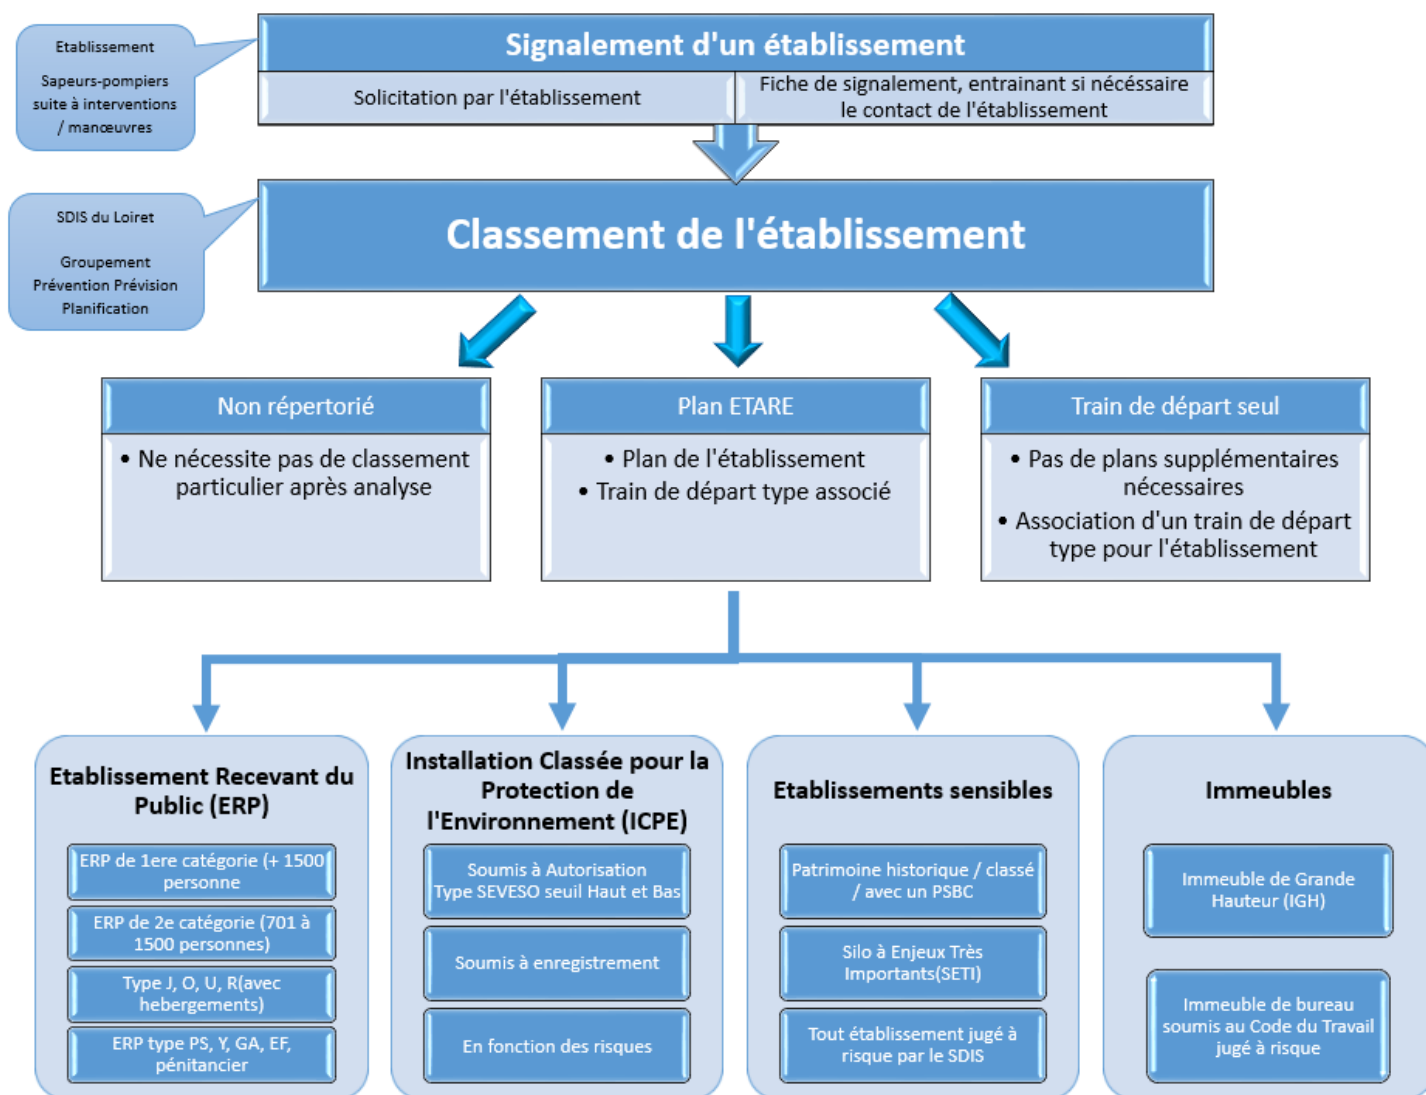
Dans le département du Loiret, ces dispositions concernent les Établissements Recevant du Public (ERP), les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ainsi que certains immeubles ou établissements considérés comme sensibles. A ce jour, plus de 250 établissements sont concernés, selon différents critères :

- La capacité d'accueil du public ;
- Le type d'établissement ;
- Les risques présents dans l'établissement ou liés à son activité ;
- Les activités exercées sur le site ;
- La situation géographique.

L'analyse de ces critères est effectuée par le SDIS45, au sein du Groupement Prévision Prévention Planification (G3P), groupement chargé de l'élaboration des plans ETARE. Selon les risques identifiés et les informations fournies par l'exploitant, le service détermine la nécessité d'actions spécifiques et de mesures opérationnelles à différents niveaux :

- 1) Aucune disposition particulière :
 - Les risques de l'établissement ne nécessitent pas de mesures supplémentaires à la réponse opérationnelle courante ;
- 2) L'affectation d'un train de départ type, composé d'engins de secours prédéterminés :
 - L'analyse des informations juge suffisant d'anticiper la liste des engins pour lutter contre un sinistre sur le site ;
- 3) L'élaboration d'une fiche FIRE (Fiche d'Intervention Rapide en Entreprise) :
 - Suite à l'analyse des risques du site, il est indispensable que l'exploitant mette à disposition des sapeurs-pompiers des plans détaillés du site afin de faciliter leur intervention en cas d'urgence ;
- 4) L'élaboration d'un plan ETARE et l'affectation d'un train de départ type :

- Au vue de la configuration du site, des risques, ou d'autres éléments, la réalisation d'un plan ETARE est nécessaire à la bonne compréhension de l'établissement et ce dernier, couplé à un train de départ type.



LOGIGRAMME DE L'AIGUILLAGE D'UN ETABLISSEMENT

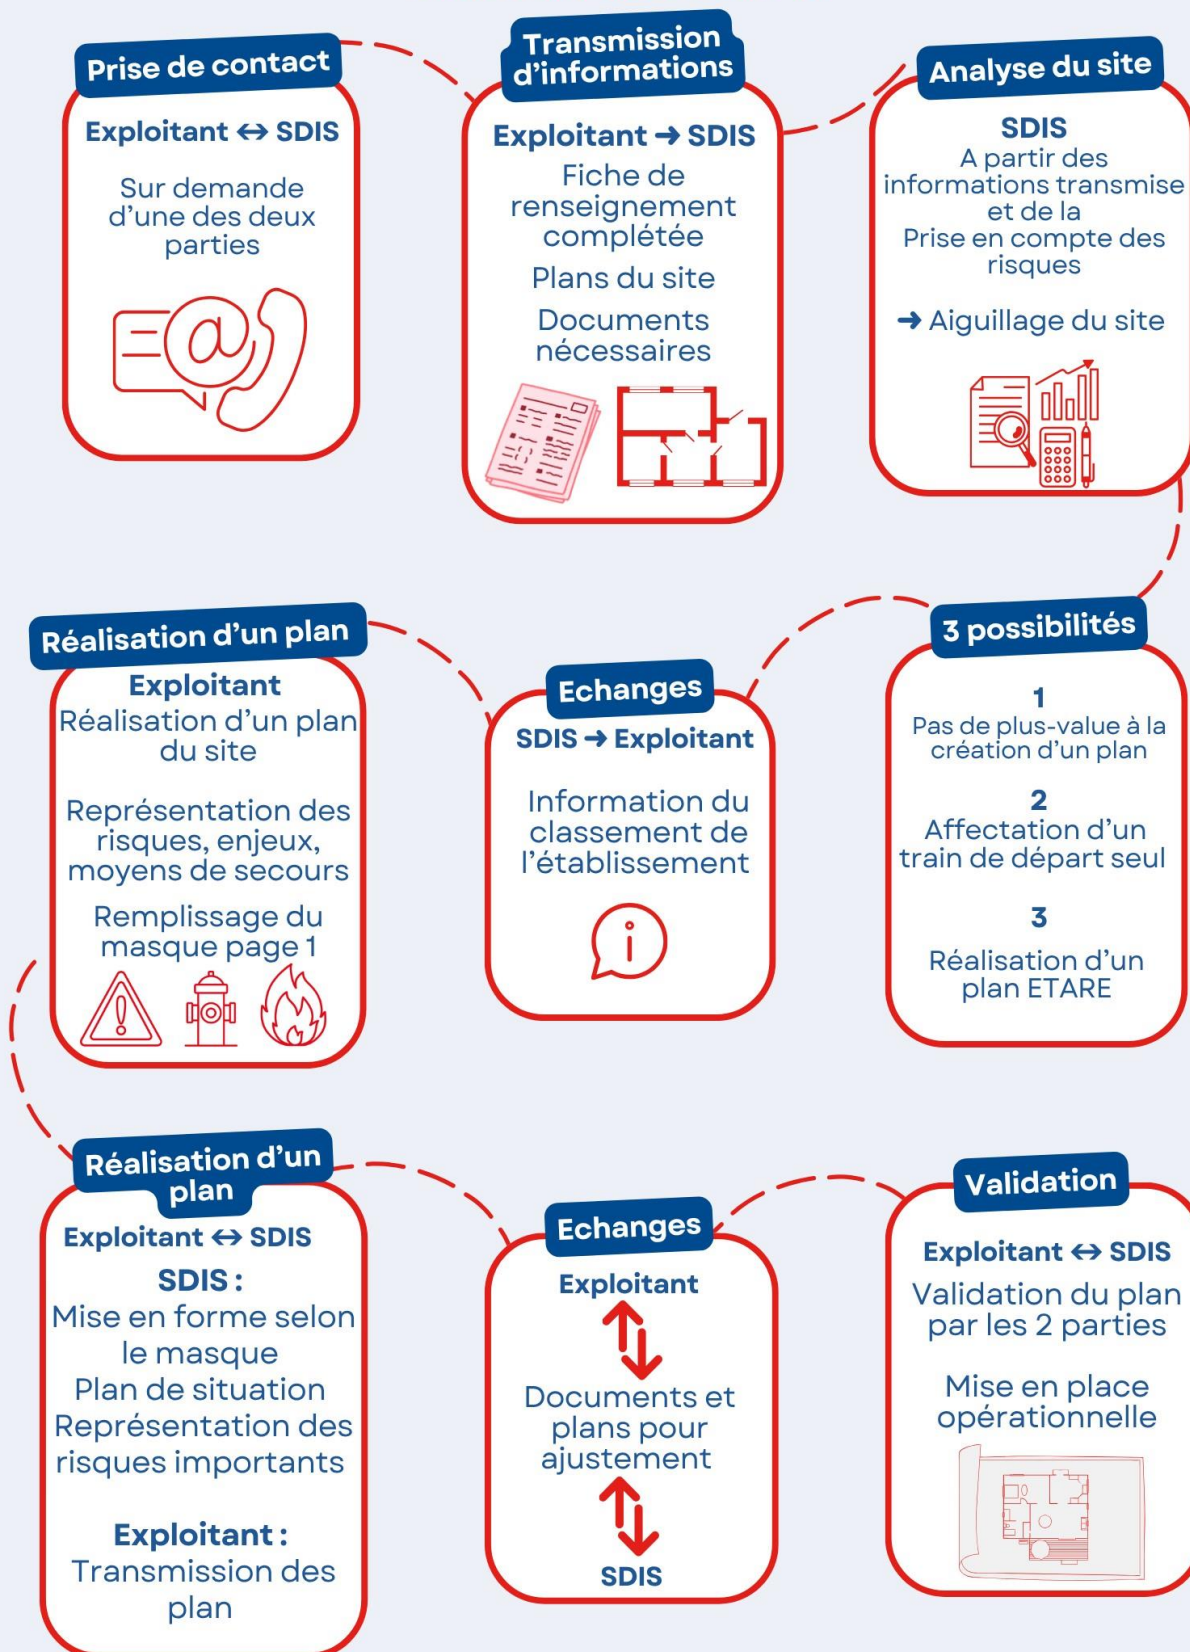
Les plans ETARE visent à faciliter l'intervention des secours sur le site concerné ; améliorer la connaissance et l'anticipation opérationnelle et aider les premiers Commandants des Opérations de Secours (COS) dans leurs prises de décisions grâce aux recensements des risques, des moyens de secours nécessaires ainsi qu'à la disponibilité immédiate de plans du site, le tout conditionnés dans un format terrain.

La création de ce guide ETARE a pour objectif d'optimiser la réalisation et la mise à jour des plans ETARE pour l'ensemble des parties prenantes. L'uniformisation de la méthodologie de création et sa charte graphique permet de faciliter la compréhension de l'utilisateur.

METHODOLOGIE DE CRÉATION D'UN PLAN ETARE

Les étapes de création d'un plan ETARE

Au sein du SDIS45



Synthèse des étapes de création d'un plan ETARE

Cette démarche s'articule en trois grandes étapes :

- Première étape : L'exploitant et le SDIS établissent un premier contact afin d'échanger sur l'établissement et de définir l'outil opérationnel le plus adapté en fonction des enjeux et des risques spécifiques du site ;
- Deuxième étape : Lorsque la création d'un plan est nécessaire, l'exploitant complète le masque ETARE transmis par le SDIS, afin d'y inscrire les informations importantes à destination des secours. Il élabore également un plan de l'établissement ou du site, présentant les zones à risques, les points d'accès, les points d'eaux et les particularités. Il peut, pour cela, se référer au [MEMENTO LEGENDE DES PARCELLAIRES](#). Le SDIS peut conseiller tout au long de cette phase.
Des points d'avancement peuvent être réalisés pour ajuster le plan et s'assurer de son adéquation aux besoins opérationnels ;
- Troisième étape : La mise en forme du plan ETARE. L'exploitant transmet les plans réalisés et le masque complété au SDIS afin qu'il réalise le plan de situation (présent à la page 1) et de mettre en page les différents éléments. Une fois le plan ETARE finalisé, il est validé par le SDIS et par l'exploitant avant la mise en place opérationnelle de celui-ci. Il est ensuite plastifié avant d'être diffusé aux différents CIS concernés ainsi qu'à l'exploitant.

DESCRIPTION D'UN PLAN ETARE version exploitant



INDUS-TEST

Escriennes

Fiche ETARE N° 4545

EXPLOITANT

Plan de Situation (Voir fiche FIRE n°1)

Prise de vue
aérienne du site
facultative

ACTIVITÉ : Stockage, emballage de produits

ADRESSE : Lieu-dit « Les Buttes », 45300 Esciennes

N° Tel : 02.38.02.38.02

Astreinte cadre : SECURITY gardiennage : 02.38.25.25.25

Personnel présent sur site :

- 35 employés + 10 livreurs (variable)
- Télésurveillance sur les horaires de fermetures
- Lundi – Vendredi : 8h30 – 17h30
- Samedi : 8h00 – 13h30

Caractéristiques :

- En zone rurale / industrielle
- Voie ferrée à proximité
- Autoroute A19 / Pèage n°7 d'Esciennes en bordure d'établissement

Construction :

- 1 seul bâtiment, structure béton
- Charpente métallique / toiture bac acier
- Murs coupe-feu REI 60 / 120 et 240
- Local stock 1 isolé
- Quai de chargement et de déchargement

Risques particuliers :

- Stockage de produits inflammables (hydrocarbures, aérosols, solvants, peintures...)
- Stockage de produits réactifs à l'eau
- Chaudière gaz
- Local charge batterie pour chariots électriques
- Citerne de gaz pour chaudière

Moyens de secours :

- Désenfumage manuel
- RIA
- Bâtiment sous détection incendie

Alimentation en eau :

Réseau public :

1 PI – de 100 mètres

1 PI à 150 mètres

Réserve extérieur :

Réserve sur site :

N° 38 : 130 m³/h

N° 37 : 110 m³/h

N° 5 004 : 300 m³

N° 5 040 : 300 m³

Consignes particulières :

- Présence produits réactifs à l'eau (quantité variable) dans le local stock 1
- Fiches FIRE dans boîte rouge sous porche ACCUEIL
- CRM 1 Parking de l'établissement
- CRM 2 aire de stationnement face à entreprise FDG

Légende

Accès principal

Accès secondaire (AS)

Point de regroupement des moyens

Poste de commandement

Réserve incendie artificielle

Poteau Incendie

S.D.I.S. 45

Direction des Services Opérationnels

Groupement Prévention Prévision Planification

DESIGNATION :

REFERENCE :

DESSINE LE :

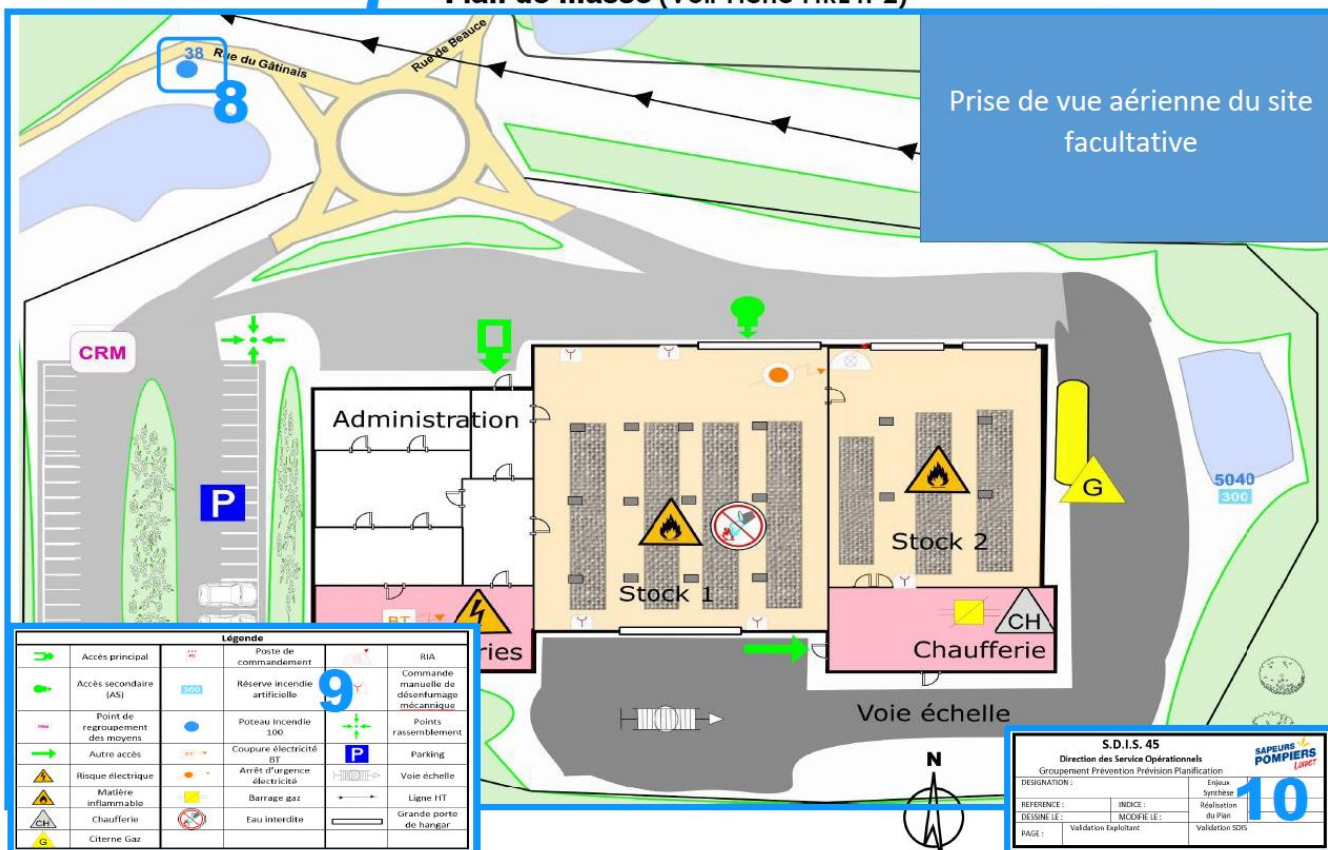
PAGE :

Validation Exploitant

Validation SDR

INDUS-TEST

Plan de masse (Voir Fiche FIRE n°2)

Prise de vue aérienne du site
facultative

Exemple d'un plan ETARE d'un entrepôt de stockage et d'emballage de produits (fictif)

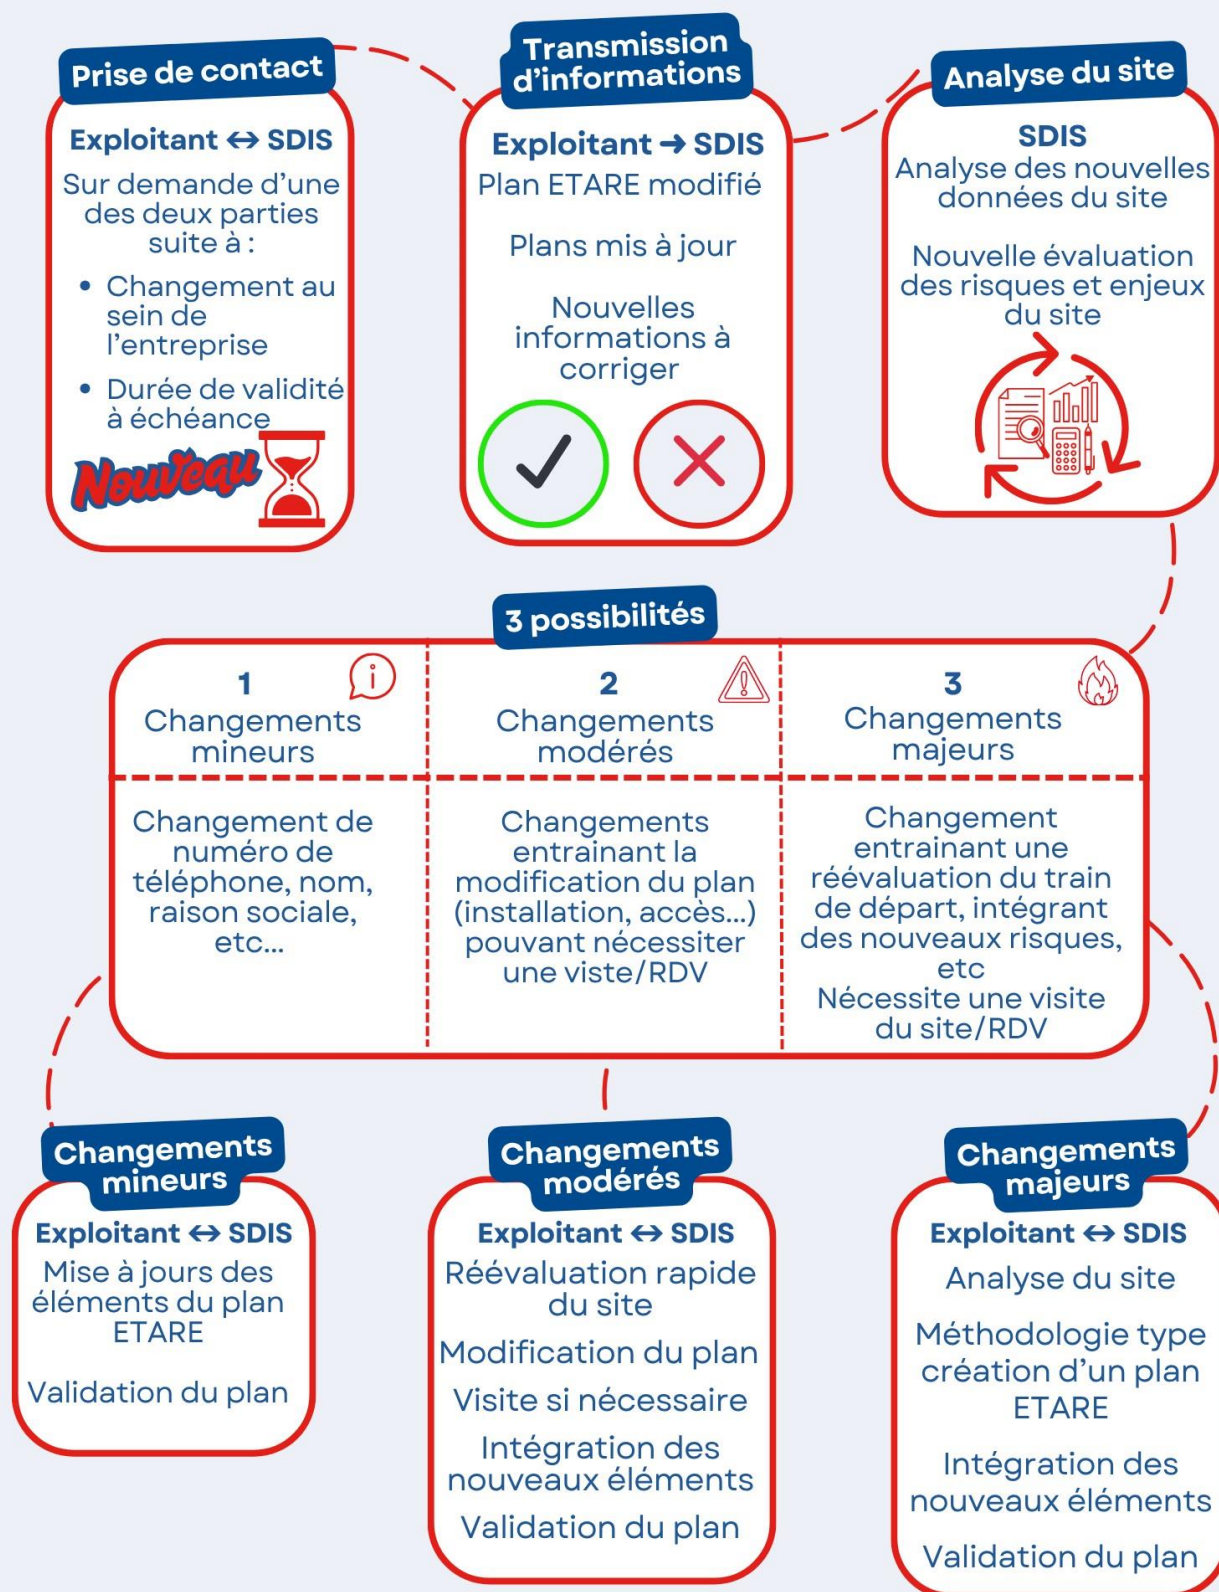
Description :

- 1) Cadre de titre : Indiquer le nom de l'établissement et la commune d'implantation.
- 2) Renseignements concernant l'établissement :
 - a. Décrire les activités exercées sur le site et le classement de l'établissement (ICPE, SEVESO, SETI, ERP).
 - b. Préciser l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise.
 - c. Personnels présent sur le site : mentionner le nombre d'employés, l'effectif maximal du public et les horaires de fonctionnement. Indiquer les personnes à contacter en cas de sinistre (directeur, responsable sécurité, entreprise de gardiennage etc...) en utilisant uniquement des numéros professionnels associés à une fonction.
 - d. Caractéristiques : détaillez les spécificités de l'établissement ou de son environnement, telles que les établissements voisins, la présence d'une zone inondable, le classement ICPE, SEVESO (seuil haut ou bas), ou encore le type d'ERP. En ce qui concerne les Silos à Enjeux Très Importants (SETI) : préciser les enjeux ayant conduit à ce classement (proximité d'une voie ferrée, autoroute, zone résidentielle, etc.).
 - e. Construction : indiquer la superficie des bâtiments, la nature des matériaux des murs et du toit (béton, bois, métal, etc.), ou encore le type de charpente (bois, métal, etc.).
 - f. Risques particuliers : lister les risques spécifiques à l'établissement (produits chimiques, absence de désenfumage, citerne de liquide ou gaz, bornes de recharge électriques, matières comburante, combustible, explosives ...).
 - g. Moyens de secours : préciser l'existence d'un SSI, sa catégorie, et s'il couvre l'ensemble du site. Mentionner également la présence de points d'eau privés, d'un système d'extinction automatique, du désenfumage, ou encore de dispositifs de compartimentage ou de rétention.
- 3) Alimentation en eau : cette section peut être renseignée par l'exploitant, mais elle sera complétée par le SDIS. Celui-ci ajoutera la liste et la classification des points d'eau accessibles sur et autour du site, en précisant leur type (bâche souple, citerne, poteau incendie, dispositif d'aspiration, etc.).
- 4) Les consignes particulières : l'exploitant peut renseigner des informations, comme des zones à protéger en priorité ou encore des conditions d'accès. Le SDIS viendra incrémenter cette partie avec des indications opérationnelles comme l'attente à un point de regroupement des moyens avant l'entrée sur le site.
- 5) Plan de situation : réalisé par le SDIS à l'aide de la cartographie opérationnelle, il présente une vue d'ensemble du site et de ses environs, avec des détails sur les accès, les points de regroupement, l'emplacement du poste de commandement, les zones d'exclusion liées aux risques thermiques, etc.
- 6) La légende et le cartouche : complétés et apposés par le SDIS, en fonction des éléments indiqués sur le plan de situation avec les dates de modifications et de publication du plan.
- 7) Le plan de masse : complété par l'exploitant, il doit fournir une vue d'ensemble du site, avec un niveau de détail approprié. Il ne doit pas comporter d'informations non essentielles à une première analyse. Il est important d'y inclure la localisation des risques, des locaux à risques, du poste de sécurité, des murs REI 120 (cf. 2h). Les pictogrammes à utiliser et les éléments à indiquer sont ceux définis dans le [MEMENTO LEGENDE DES PLANS ETARE](#). Si certains éléments importants selon l'analyse ne figurent pas dans la légende, un échange avec le SDIS est nécessaire pour ajuster la légende. Il doit être transmis au SDIS si possible en format Autocad (DWG) ou à défaut en PDF.
- 8) Des éléments supplémentaires : peuvent être incrémentés par le SDIS sur le plan fourni par l'exploitant.
- 9) Légende du plan de masse : elle doit être renseignée par l'exploitant et peut être complétée par le SDIS.
- 10) Cartouche du SDIS : apposé par le SDIS et mis à jour lors de la validation, publication ou mise à jour du plan.

MISE A JOUR D'UN PLAN ETARE

Les étapes de mise à jour d'un plan ETARE

Au sein du SDIS45



Synthèse des étapes pour la mise à jour d'un plan ETARE

La mise à jour d'un plan ETARE est une opération similaire qu'à sa création, avec deux possibilités :

- L'établissement a effectué des travaux ou modifications sur son site et se doit d'en informer le SDIS afin de mettre à jour les données le concernant dans la base opérationnelle ;
- La création du plan ou sa dernière modification remonte à plusieurs années (plus de 3 ans). Il est alors nécessaire pour le SDIS et l'exploitant de prendre contact afin de vérifier la conformité du plan avec la réalité actuelle.

Après avoir analysé les nouveaux éléments fournis par l'exploitant, 3 cas de figures peuvent se présenter :

- Changements mineurs : la mise à jour concerne uniquement des informations ayant un faible impact sur la présentation du plan et une intervention comme un changement de numéro de téléphone ou de nom.
- Changements modérés : la mise à jour affecte le plan de masse ou le plan de situation et donc l'efficacité d'une intervention des secours, comme par exemple avec l'ajout d'un hydrant, d'un nouvel accès au site ou d'une installation sur le site (en fonction de la localisation, de la superficie, de la structure ou de l'activité). Il est donc nécessaire de modifier ces plans. En fonction des modifications, l'exploitant et le SDIS ont chacun un rôle à jouer. (voir chapitre « **CREATION D'UN ETARE** » et « **DESCRIPTION D'UN PLAN ETARE** »)
- Changements majeurs : le plan ETARE existant n'est plus conforme vis-à-vis des modifications sur le site et la réponse opérationnelle peut ne plus être adaptée. Cela peut concerner un changement ou ajout d'activité, un agrandissement, la présence de nouveaux risques etc. Ces changements nécessitent une nouvelle analyse complète, pouvant entraîner la modification du train de départ associé à l'établissement, des plans ou encore l'ajout de nouveaux éléments spécifiques. Dans ce cas, le plan ETARE doit être entièrement mis à jour, selon la méthodologie de création d'un plan ETARE.

CAS PARTICULIERS

Fiche FIRE : Surface importante / nombreux bâtiments / complexité

Les plans ETARE, destinés à un usage opérationnel, doivent rester ergonomiques afin de faciliter leur utilisation par les sapeurs-pompiers lors d'interventions sur le site concerné. Actuellement, ces plans sont imprimés en format A3, recto-verso sur une seule feuille. Cependant, ce format peut devenir difficile à lire lorsque la quantité d'informations est importante.

Lors d'une intervention, les premiers chefs d'agrès (COS) se basent sur le plan ETARE pour initier les premières actions. Les informations contenues dans ce plan sont complétées par les divers documents fournis par l'exploitant à l'arrivée des sapeurs-pompiers, et utilisés notamment par la chaîne de commandement par la suite.

Dans le cas de certains établissements, en raison de leur conception et des risques spécifiques présents sur le site, l'intervention des secours peut être compliquée, ce qui peut compromettre la sécurité de l'établissement.

Pour répondre aux limitations des plans ETARE, l'exploitant doit mettre à disposition des sapeurs-pompiers des documents plus détaillés et précis, idéalement présentés sous forme de fiches FIRE. Ces fiches peuvent inclure :

- Un plan de situation détaillé du site ;
- Des photos des emplacements clés ;
- Des instructions spécifiques au site, claires et illustrées ;
- Des informations complémentaires, classées par ordre de priorité ;
- Un plan de masse pour chaque bâtiment présent sur le site ;
- Un schéma simplifié du fonctionnement de l'entreprise ou de la chaîne de production ;
- D'autres éléments pertinents.

La création de ces fiches relève de la responsabilité de l'exploitant, en collaboration avec le SDIS qui assure la validation finale. Afin de limiter la diffusion d'informations sensibles sur l'établissement, elles peuvent être placées à des points stratégiques comme l'entrée du site, près des points d'eau, ou à l'extérieur des bâtiments. L'objectif étant qu'elles soient accessibles aux sapeurs-pompiers en toutes circonstances, même en l'absence de personnel sur le site.

L'idéal serait de présenter le tout dans un format A3 plastifié, rangé dans un classeur, avec en complément un plan détaillé du site au format A1.

Dans certains cas particuliers, une fiche complémentaire peut être ajoutée directement au plan ETARE, sur décision du SDIS notamment pour les établissements disposant de grandes surfaces ou de plusieurs bâtiments.

Exemple de fiche FIRE, détaillant l'industrie présentée sur le plan ETARE :

SAPEURS POMPIERS LOIRET			Nom	Activité principale	Adresse principale	Contacts	Commentaires									
<table border="1"> <tr> <th>Jour</th> <th>Effectif</th> <th>Nuit</th> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Personnel</td> <td>1 astreinte</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Extérieur</td> <td>0</td> </tr> </table>			Jour	Effectif	Nuit	35	Personnel	1 astreinte	10	Extérieur	0	INDUS-TEST	Stockage et emballage de produits	Lieu-dit « Les Buttes », 45300 Escrennes	02.38.02.38.02 02.35.25.25.25	Accueil SECURITY Gardiennage
Jour	Effectif	Nuit														
35	Personnel	1 astreinte														
10	Extérieur	0														

1 Fiches FIRE, FDS, plans du site dans une boîte à lettre rouge sous le porche

2 Classeurs finances, RH et administratifs de l'entreprise à protéger

1 Local Stock 1 : produits réactifs à l'eau → extinction mousse uniquement

2 Réserve incendie aérienne du site avec 2 lignes d'aspiration

3 Réserve incendie aérienne du péage utilisable en 3e temps (réserve site et poteaux à privilégier)

1 Péage n°7 autoroute A19 Forte circulation en journée semaine en bordure de site

2 Ferme et élevage de bovins à 700m

3 SETI Coopérative Agricole TEST à 1km

SEVESO	ICPE	POI	ERP
Bas/Haut	Autorisation	PPI	SETI

Incendie	Liquides inf.	Explosif	Toxique
Chim.	Radio.	Electrique	Autres

PLAN ETARE Associé n° 0450

FIRE N°01
 Modification : 05/052025

Exemple d'une fiche FIRE d'un entrepôt de stockage et d'emballage de produits (fictif)

SAPEURS POMPIERS LOIRET			Nom	Activité principale	Adresse principale	Contacts	Commentaires
			INDUS-TEST	Stockage, emballage	Lieu-dit « Les Buttes », 45300 Escrennes	02.38.02.38.02 02.35.25.25.25	Accueil SECURITY Gardiennage

Légende spécifique

	Accès principal
	Accès secondaire (AS)
	Autre accès
	Risque électrique
	Matière inflammable
	Chaufferie
	Citerne Gaz
	Coupeur électricité BT
	Arrêt d'urgence électricité
	Barrage gaz
	Eau interdite
	RIA
	Commande manuelle de désenfumage mécanique
	Voie échelle
	Degré Coupe-Feu insignifiant
	Coupe-Feu REI 60
	Coupe-Feu REI 120
	Coupe-Feu REI 240
	Flèche pour indiquer l'emplacement, couleur selon fonction SITAC

: Lié aux personnes
 : Lié à l'incendie
 : Lié à l'eau
 : Lié aux risques particuliers : chimique - radiologique - hydrocarbure etc.
 : Lié au commandement
 : Cheminement (Accès-Roades-Pénétrantes)
 Couleur de remplacement par défaut

Titre : Représentation 3D du bâtiment
PLAN ETARE Associé n° 0450
FIRE n°02

Date de modification : 05/05/2025

Légende

Accessibilité :		Construction :		Symbole		Légende	
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Accès principal		Double porte		Monte charge		Monte charge
	Accès secondaire		Porte pousante droite		Monte-malade		Monte-malade
	Autre accès		Porte pousante gauche		Élevateur pour Personne à Mobilité Réduite		Local poubelles
	Baie accessible		Porte 1/3		Vide ordure		Vide ordure
	Point rassemblement		Portes battantes		Groupe électrogène		Groupe électrogène
	Espace d'Attente Sécurité (EAS)		Escalier et n° d'étage		Groupe de climatisation		Groupe de climatisation
	Voie échelle		Crinoline		Groupe de ventilation		Groupe de ventilation
	Voie engin		Cheminée		Groupe froid		Groupe froid
	Stationnement interdit		Ascenseur		Citerne gaz		Citerne gaz
	Hauteur limitée		Ascenseur prioritaire		Citerne liquide		Citerne liquide
	Stationnement interdit		Ascenseur prioritaire		Armoire EDF		Armoire EDF
	Digicode		Machine à ascenseur ou monte-charge		Transformateur		Transformateur
	Badge						

Conduits et fluides :		Recoupements :		Symbole		Légende	
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Ventilation haute		Raccord de ventilation = ZAG		Mur coupe-feu (2h)		Mur coupe-feu (2h)
	Ventilation basse		Arrêt d'urgence électronique		Porte coupe-feu		Porte coupe-feu
	Barrage eau général		Coupeure d'électricité (haute tension)		Rideau de fer		Rideau de fer
	Barrage eau partiel		Coupeure d'électricité (basse tension)				
	Raccordement à l'égoût		Barrage « gaz de ville »				
	Vanne d'isolement d'égoût		Barrage autre gaz				
	Barrage liquide		Coupeure vapeur				
	Vanne d'isolement des égouts		Tampon hermétique				
	Barrage eau incendie		Gain technique				
	Vanne « police »						

Divers :		Spécifique à l'établissement :		Symbole		Légende	
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Chargeur Batteries		Parking sous dalle		Parking		Parking
	Pompe		Poteau carré		Poteau carré		Poteau carré
	Antenne relais		Poteau rectangle		Poteau rectangle		Poteau rectangle
	Commandant		Trapèze		Trapèze		Trapèze
	Stockage de liquides inflammables		Téléphone		Téléphone		Téléphone
	Installation ou dépôt fixe de bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié		Zodiac		Zodiac		Zodiac
	Guilotine de rétention		Drapeau		Drapeau		Drapeau
	Handicap		Borne de recharge électrique		Borne de recharge électrique		Borne de recharge électrique
	Manche à air						

Points spécifiques aux SP :		Symbole		Légende	
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Directeur des Opérations de Secours		Commandant des opérations de secours		Commandant des opérations de secours
	Centre de Regroupement des Moyens		PC exploitant		PC exploitant
	PC exploitant		PC exploitant de secours		PC exploitant de secours
	PC exploitant de secours		Poste de Commandement de Colonne		Poste de Commandement de Colonne
	Poste de Commandement de Colonne		Poste de Commandement de site		Poste de Commandement de site
	Poste de Commandement opérationnel		Point de Regroupement des Moyens		Point de Regroupement des Moyens
	Point de Regroupement des Moyens		Point de transit		Point de transit

Dangers :		Symbole		Légende	
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Matériau explosif		Matériau explosif		Matériau explosif
	Matériau combustible		Matériau combustible		Matériau combustible
	Matériau inflammable		Matériau inflammable		Matériau inflammable
	Matériau corrosif		Matériau corrosif		Matériau corrosif
	Noct ou irritant		Matériau toxique		Matériau toxique
	Matériau dangereux pour la santé		Matériau dangereux pour la santé		Matériau dangereux pour la santé
	Dangereux pour le milieu aquatique		Dangereux pour le milieu aquatique		Dangereux pour le milieu aquatique
	Gaz sous pression		Gaz sous pression		Gaz sous pression

Moyens de secours :		Symbole		Légende	
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Basin avec X lignes d'aspiration		Basin		Basin
	Bouche d'incendie 70		Bouche d'incendie 70		Bouche d'incendie 70
	Bouche d'incendie 100		Bouche d'incendie 100		Bouche d'incendie 100
	Bouche d'incendie 150		Bouche d'incendie 150		Bouche d'incendie 150
	Poteau d'incendie 70		Poteau d'incendie 70		Poteau d'incendie 70
	Poteau d'incendie 100		Poteau d'incendie 100		Poteau d'incendie 100
	Poteau d'incendie 150		Poteau d'incendie 150		Poteau d'incendie 150
	Alimentation BI relais		Alimentation BI relais		Alimentation BI relais
	Alimentation PI relais		Alimentation PI relais		Alimentation PI relais
	Retourlement BI relais		Retourlement BI relais		Retourlement BI relais
	Retourlement PI relais		Retourlement PI relais		Retourlement PI relais

Légende des fiches FIRE située au verso des fiches

SETI

Les silos ont un rôle central dans les secteurs agricoles et industriels en accueillant des céréales, des produits organiques, des granulés de bois ou encore des produits chimiques. Leurs architectures varient selon l'usage et les contraintes du site :

- Stockages horizontaux : Silos à plat, boudins, taupinière
- Stockages verticaux : Silos métalliques, en béton, cathédrales, dômes

Ces installations intègrent fréquemment des équipements de manutention, de ventilation, de séchage, de tri et de conservation, ce qui complexifie leur structure et leur exploitation. Cette complexité technique, associée à la nature et à la quantité des produits stockés, exposent à de multiples risques : explosions de poussières, auto-échauffement, incendies internes, émissions de gaz toxiques ou inflammables, risques d'ensevelissement ou encore accidents mécaniques.

Ces risques sont à prendre en compte lors des interventions des secours et à intégrer dans la réalisation d'un plan ETARE.

Tous les silos ne requièrent cependant pas un plan ETARE systématique. Les installations de faible capacité ou isolées de toute autre infrastructure sensible peuvent être exemptées d'un référencement détaillé.

En revanche, lorsque le site présente des risques significatifs et qu'il est implanté à proximité d'infrastructures sensibles, les enjeux en cas d'incident deviennent majeurs. Parmi les éléments pouvant renforcer la criticité d'un silo, on peut citer la présence :

- D'une route nationale ou départementale à fort trafic ;
- D'une autoroute ou d'une ligne ferroviaire (SNCF) ;
- De lignes haute tension ;
- D'habitations ou de zones résidentielles ;
- D'autres sites industriels ou d'établissements sensibles ;
- D'un cours d'eau ou de zones naturelles protégées ;
- Etc.

L'évaluation du niveau de risque repose sur l'analyse du site, des volumes stockés, des produits manipulés et de l'environnement direct. Cette appréciation relève de la compétence du SDIS, en lien avec l'exploitant du site.

Lorsqu'un site est considéré comme présentant des Enjeux Très Importants (SETI), la réalisation d'un plan ETARE spécifique devient nécessaire (voir chapitre « **CREATION D'UN PLAN ETARE** »). **Ce plan doit faire apparaître de manière claire et lisible les enjeux à proximité du site** qui entraînent le classement en SETI de l'établissement afin de faciliter la lecture et l'analyse rapide par le premier COS lors d'une intervention.

Du fait de la complexité technique de ces installations, le plan ETARE peut être complété par un schéma explicatif du processus industriel ou des infrastructures présentes. Pour ne pas surcharger le document principal, ces schémas peuvent être formalisés sous forme de fiches FIRE sur le site et mises à disposition des secours lors d'une intervention (voir chapitre « **FICHE FIRE : SURFACE IMPORTANTE / NOMBREUX BATIMENTS / COMPLEXITE** »).

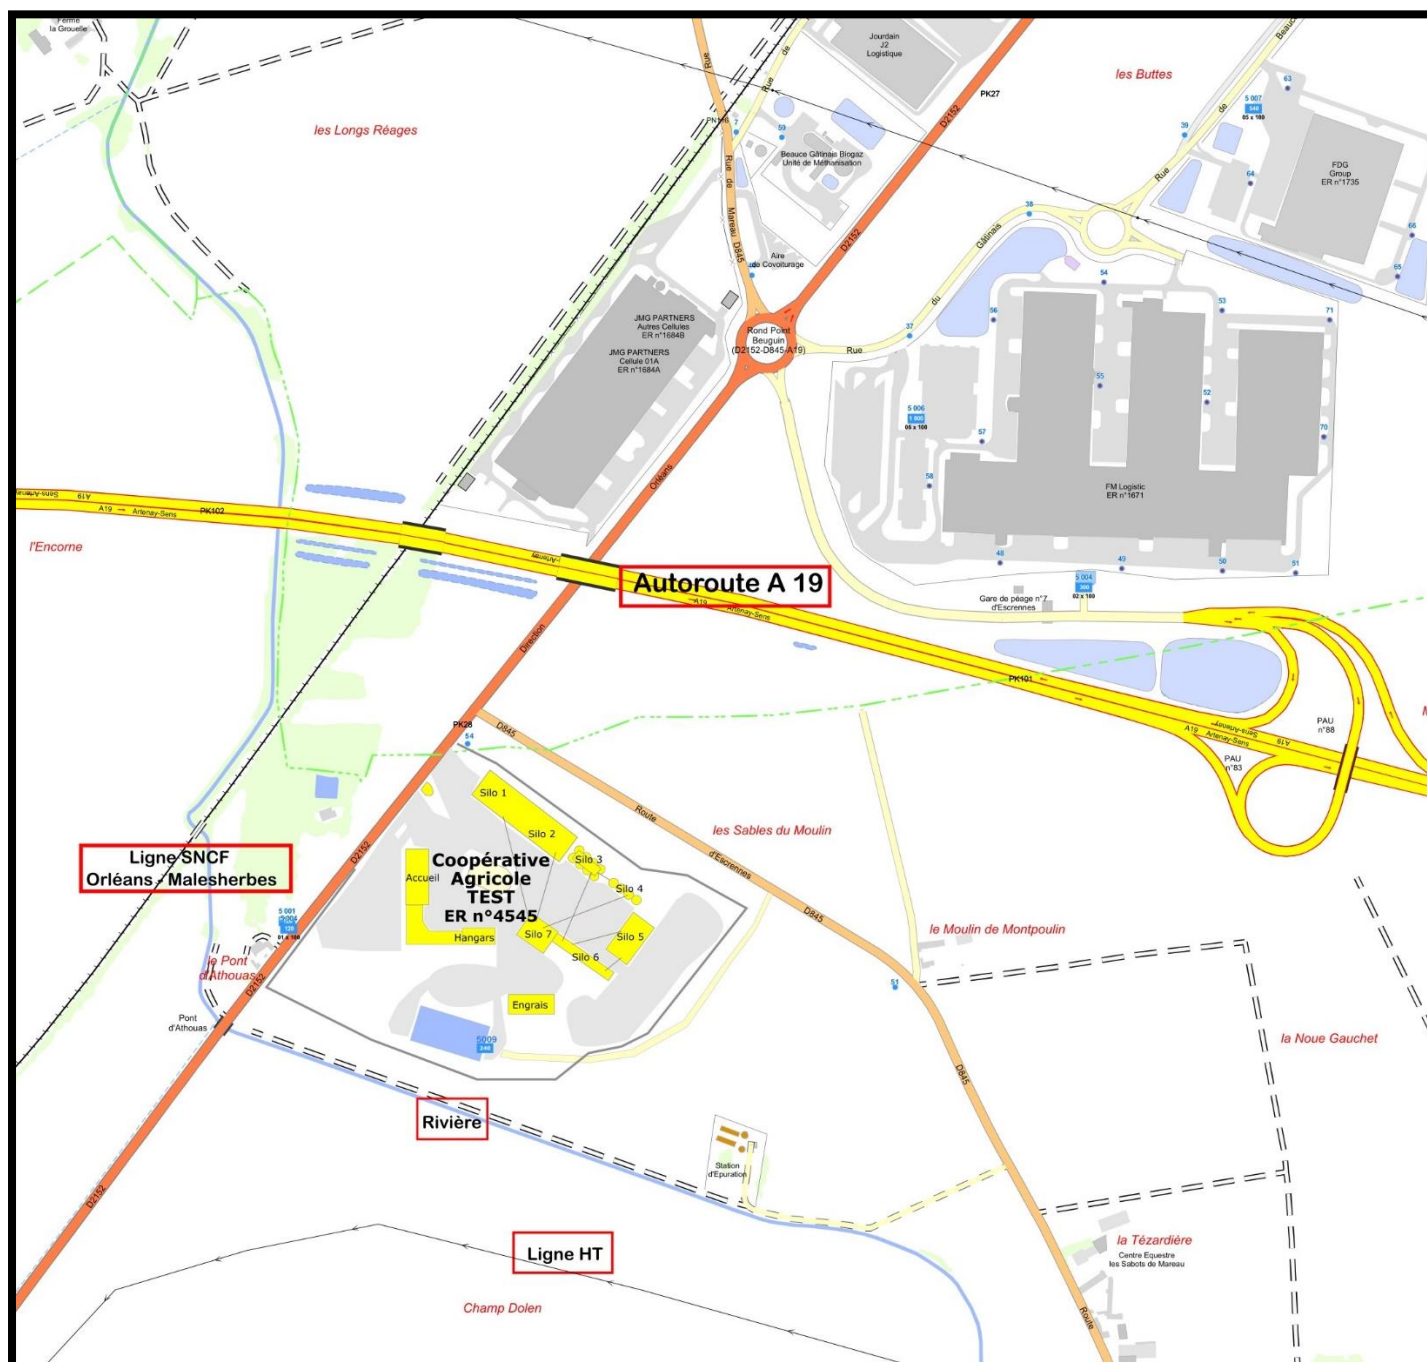
Exemple SETI et des enjeux environnants à rendre clairement identifiables :

Illustration cartographique type pour un SETI à renseigner sur un plan ETARE

GLOSSAIRE

CF 2h : Coupe-feu pendant 2h

CIS : Centre d'Incendie et de Secours

COS : Commandant des Opérations de Secours

ETARE : ÉTABLissement RÉpertorié

ERP : Etablissement Recevant du Public

Types d'ERP :

- J = Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- = Hôtels ou pensions de famille
- U = Établissements de soins
- R = Écoles maternelles, crèches, haltes garderies, jardins d'enfants ; Maison d'assistantes maternelles ; Autres établissements d'enseignement
- Y = Musées
- EF = Établissement flottant (bateaux stationnés)
- GA = Gares, Gares aériennes
- PS = Parcs de stationnements couverts

FIRE : Fiche d'Intervention Rapide en Entreprise

G3P : Groupement Prévision Prévention Planification

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

IGH : Immeuble de Grand Hauteur

ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

PSBC : Plan de Sauvegarde des Biens Culturels

REI 120 : stable au feu (R), étanche aux fumées et aux flammes (E) et isolant thermiquement pendant 120 minutes (I)

RO : Règlement Opérationnel

SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours

SETI : Silo à Enjeux Très Important

SSI : Système de Sécurité Incendie

ANNEXES

Annexe n° 1 : Fiche de renseignement

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Renseignements administratifs		
N°ETARE N° Fiche de suivi :	Raison sociale : Activité :	
Adresse : Tel jour : Tel nuit : PC Sécurité : Fax : Mail :	<u>Directeur de l'établissement :</u> Tel portable : Tel bureau : Mail :	<u>Responsable sécurité :</u> Tel portable : Tel bureau : Mail :

Joindre les plans du site

Caractéristiques de l'établissement :															
CLASSEMENT	☐ Immeuble : ☐ IGH : ☐ Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) comprenant des risques ☐ Etablissement Recevant du Public - Type : - Catégorie : - Effectif total public : - Effectif total personnel : ☐ Présence de locaux à sommeil ☐ Plan Particulier d'Intervention (PPI) ☐ Plan d'Opération Interne (POI) ☐ Plan de Défense Incendie (PDI) ☐ Autres : ☐ Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ☐ Soumise à autorisation ☐ Soumise à enregistrement ☐ SEVESO Seuil haut ☐ SEVESO Seuil bas Classement (n° des rubriques) : ☐ Etablissement sensible ☐ Patrimoine historique ou classé ☐ Plan de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC) ☐ Silo à Enjeux Très Important (SETI) : Quels enjeux :														
EFFECTIF	- Effectif public : - De jour : - De nuit : - Plage horaire : - Effectif personnel : - De jour : - De nuit : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 14.28%;">Lundi</th> <th style="width: 14.28%;">Mardi</th> <th style="width: 14.28%;">Mercredi</th> <th style="width: 14.28%;">Jeudi</th> <th style="width: 14.28%;">Vendredi</th> <th style="width: 14.28%;">Samedi</th> <th style="width: 14.28%;">Dimanche</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche							
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche									

- Degré CF ou EI :

- Localisation :

- Par éléments de structures
- Détails (Façades, type de tiers, degré CF...) :

■ Hauteur du dernier plancher bas du dernier niveau accessible :

- Stabilité au feu :

- Durée des CF :

- Signalisation :

- Largeur minimum :

- Isolement :

- Espace d'Attente Sécurisé (EAS)
Nombre :

ÉLECTRICITÉ	☐ Organe de coupure ☐ Général : ☐ Par secteur : ☐ Local batterie : - Localisation : - Puissance totale :	☐ Groupe électrogène : - Localisation : - Nombre : - Puissance : - Volume réservoirs : - Fonction : ☐ Sauvegarde des organes de sécurité ☐ Marche normale / éclairage normal ☐ Éclairage de sécurité
CHAUFFAGE	Moyens de chauffage : ☐ Gaz ☐ Climatisation ☐ Électrique ☐ Fioul ☐ Bois ☐ Autre :	
GAZ	☐ Citerne - Type de gaz : - Volume : - Localisation : - Distance par rapport aux bâtiments : ☐ GRDF : - Localisation des organes de coupure : - Général : - Compteur : - Chaufferie :	☐ Bouteilles : - Type de gaz : - Quantité stockée : - Localisation : - Distance par rapport aux bâtiments :
ASCENSEUR	☐ Ascenseur - Type : - Nombre : - Propriétaire :	
DÉFENSE INCENDIE	Hydrant et réserve à l'intérieur du site (privé) :	
	☐ PI ou BI - Nombre : - Localisation : - Débits : ☐ Réducteur de pression - Localisation :	☐ Réserve - Type : - Nombre : - Localisation : - Volume : - Nombre de ligne d'aspiration :
Alimentation réseau privé :		
☐ Groupe pompe ☐ Secouru par groupe électrogène ☐ Source d'alimentation : ☐ Débit du groupe : ☐ Diamètre canalisation :		☐ Moyens de secours alimentés : ☐ Sprinkler ☐ PI / BI privés ☐ RIA ☐ Colonne humide ☐ Autres :
		☐ Réseau public disponible à proximité Distance : Débit :

☐ Matière explosive


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Zone atmosphère explosive (ATEX)
Classification :

☐ Matière radioactive


- ☐ Source scellée
- ☐ Source non-scellée

☐ Risque biologique

☐ Matière comburante


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Matière inflammable


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Matière corrosive


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Gaz sous pression


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Matière irritante ou nocive


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Matière toxique


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Matière dangereuse pour le milieu aquatique


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Matière dangereuse pour la santé


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Stockage de batterie lithium


- Mode de stockage :
- Quantité :

☐ Dégage des gaz inflammables au contact de l'eau


- Mode de stockage :
- Quantité :

- ☐ Radiation non ionisante
- ☐ Lazer
- ☐ Basse température
- ☐ Electricité
- ☐ Présence d'amiante

- ☐ Atmosphère asphyxiante
- ☐ Photovoltaïque
- ☐ Champs magnétique important
- ☐ Autre (à préciser) :

☐ PC Exploitant

- Localisation principale :
- Localisation secondaire :

☐ PC sécurité

- Localisation :

☐ Service de sécurité incendie

- ☐ SSIAP 3 :
- ☐ SSIAP 2 :
- ☐ SSIAP 1 :

☐ PC sureté

- Localisation :

☐ Service de sureté

- Nombre d'agents :
- Type :

☐ Gardien en dehors des heures ouvrées☐ SSI

Catégorie :

☐ Alarme

Type :

☐ Détection gaz

Locaux détectés :

☐ Détection incendie

Type :

- ☐ Généralisée
- ☐ Locaux à risques moyens et importants
- ☐ Circulations

☐ Télésurveillance☐ Autre :

- ☐ Sécurité - N°Tél :
- ☐ Sureté - N°Tél :
- ☐ Sprinkler - N°Tél :

Moyens d'extinction☐ Colonne sèche montante

- Nombre :
- Localisation :

☐ Colonne sèche descendante

- Nombre :
- Localisation :

☐ Colonne humide

- Nombre :
- Localisation :

☐ Robinet Incendie Armé (RIA)

- Nombre :
- Pression d'utilisation :
- Réseau d'alimentation :

☐ Installation Fixe d'Extinction Automatique :

- Volume disponible :
- Débit moyen :
- Nombre de réserve :

☐ Eau ☐ Mousse☐ Autre :☐ Moyens de désenfumage

- ☐ Naturel
- ☐ Mécanique
- ☐ Asservis à la détection / SSI

☐ Équipe de Seconde Intervention (ESI)

- Composition :

☐ Autre moyen et dispositif à disposition :☐ Matériels / engins :

Observation ou information supplémentaire :

Observation

Complété par :

Date :

Signature :

Annexe n° 2 : Fiche de suivi

Nom / Raison sociale :	
Adresse : Interlocuteur : Tel : Fax : E-mail :	Activité :

Les cadres grisés correspondent à des missions exclusives du Groupement Prévention Prévision Planification

1°) Fiche de Signalement : Expéditeur : Reçue le : Destinataire : Signature :	2°) Renseignements téléphoniques : Date : Interlocuteur : Observations : Réalisé par : Signature :
--	--

3°) Aiguillage : (à l'aide du tableau ci-après) <table border="0"> <tr> <td> ☐ Plan ETARE ☐ Train de départ seul définitif ☐ Non répertorié ☐ Train de départ à priori: ☐ Information de l'entité origine du signalement </td> <td> Date : Réalisé par : Signature : </td> </tr> </table>	☐ Plan ETARE ☐ Train de départ seul définitif ☐ Non répertorié ☐ Train de départ à priori: ☐ Information de l'entité origine du signalement	Date : Réalisé par : Signature :	4°) Prise de RDV avec Établissement : Date de la prise de RDV : Date du RDV : Heure : Interlocuteur : Réalisé par : Signature :
☐ Plan ETARE ☐ Train de départ seul définitif ☐ Non répertorié ☐ Train de départ à priori: ☐ Information de l'entité origine du signalement	Date : Réalisé par : Signature :		

5°) Visite de l'Établissement : Date : Personnes présentes : Interlocuteur : Documentation remise : ☐ Non ☐ Oui (remplir tableau ci-après) Signature :	6°) Réalisation du Plan ETARE: Date début : Date de fin : Réalisé par : Signatures :
--	---

7°) Vérification sur Site : Date : Personnes présentes : Interlocuteur : Signature :	8°) Validation du Plan ETARE/ Train de départ : Date : Validé par : Train de départ associé : (Détail des engins sur la feuille ci-après) Signature :
---	---

9°) Diffusion : (indiquer le nombre par destinataire)		Date de diffusion : Réalisé par : Signature :
<u>Papier</u> ☐ CIS : ☐ UT : ☐ VPC : ☐ CODIS : ☐ Bureau Etaré : ☐ Exploitant :	<u>Informatique</u> ☐ VPC : ☐ CODIS : ☐ COD : ☐ PCO : ☐ CDS : ☐ CDC: ☐ Base de données: ☐ Exploitant	

Train de départ :

Détail des engins :

Train de départ à priori		Train de départ définitif	
Engins	CIS	Engins	CIS

Documents présents dans le dossier :

<i>Date d'ajout</i>	<i>Nature</i>

Annexe n° 3 : Fiche de signalement

Raison sociale* :	
Adresse* : Tel* : Fax : E-mail : Nom du directeur de l'établissement : Nom du responsable sécurité : Tel : Fax : E-mail :	Activité* : ☐ ERP ☐ Installation Classée ☐ Habitation ☐ IGH ☐ Code du Travail ☐ Divers Classement : Effectif du public : Effectif du personnel :

* Champs obligatoires

Origine du signalement :

- ☐ Groupement des Opérations et des Compétences

☐ Groupement Prévention, Prévision et Planification

☐ CIS _____

☐ COS sur une intervention liée à l'établissement
☐ Autre (préciser) _____

Le signalement fait suite :

- ☐ A une visite de l'établissement.

Date: _____
- Motif : _____
- ☐ A une intervention

Date: _____ N° Intervention : _____
- Nature de l'intervention : _____
- ☐ A un exercice ou à une manœuvre

Date: _____
- Nature de l'exercice : _____
- ☐ A une remontée d'information par l'exploitant

Date: _____

Objectif : ☐ Pour création / recensement ☐ Pour mise à jour de l'existant

Motifs du signalement : (établissement important, complexe, sensible, présentant des risques ou des difficultés d'intervention...)

Nom:	Date:	Visa chef CS	Visa de l'unité territoriale:
Prénom:	Signature:		
Grade:			
Date réception G3P :		Date traitement:	N° Enregistrement Etaré:

Annexe n° 4 : Masque Plan ETARE exploitant

ENTREPRISE TEST

ORLEANS

EXPLOITANT

ACTIVITÉ :

ADRESSE :
N° Tel :
Astreinte cadre :

Personnel présent sur site :

– Informations

Caractéristiques :

– Informations

Construction :

– Informations

Risques particuliers :

– Informations

Moyens de secours :

– Informations

Alimentation en eau :

Réseau public : 1 PI – de 150 mètres		N°
Réseau public : 1 PI Relais		N°
Réserve :		N°

Consignes particulières :

– Informations

Prise de vue aérienne du site facultative

Plan de situation (compléter par le SDIS)

Légende	
	Accès principal
	Autre accès
	Pi 150
	Bouche d'incendie 100

S.D.I.S. 45			
Direction des Service Opérationnels			
Groupement Prévention Prévision Planification			
DESIGNATION :		Enjeux Synthèse	
REFERENCE :	INDICE :	Réalisation du Plan	
DESSINE LE :	MODIFIE LE :		
PAGE :	Validation Exploitant	Validation SDIS	

Prise de vue aérienne facultative

Plan de masse du site et des bâtiments

Légende			
	Accès principal		Système d'extinction fixe dans le local
	Autre accès		PC Exploitant
	Baie accessible		Tableau de signalisation et de détection d'incendie
	Point rassemblement		Poste de sécurité incendie
	Voie échelle		Ascenseur
	Pi 150		Chaudière
	Bouche d'incendie 100		Matière inflammable
	Citerne aérienne		Vanne d'isolement des égouts
	Réserve sprinkler		EAS

S.D.I.S. 45			
Direction des Service Opérationnels			
Groupement Prévention Prévision Planification			
DESIGNATION :		Enjeux Synthèse	
REFERENCE :	INDICE :	Réalisation du Plan	
DESSINE LE :	MODIFIE LE :		
PAGE :	Validation Exploitant	Validation SDIS	

Annexe n° 5 : Masques Fiche FIRE

SAPEURS
POMPIERS

LOIRET

Jour	Effectif	Nuit
00	Personnel	00
00	Extérieur	00

1

2

Possible d'en ajouter un 3eme ou plus

1

2

3

1

2

3

SEVESO	ICPE	POI	ERP
Bas/Haut	Autorisation	PPI	SETI

Nom	Activité principale	Adresse principale	Contacts	Commentaires

Photo du site
2.5 cm x 4 cm

Plan du site

Sources: Google earth / entreprise / Dessinateur / drone / ...

Incendie	Liquides inf.	Explosif	Toxique	PLAN ETARE Associé n° 0000	FIRE N°01 Modification : 05/052025
Chim.	Radio.	Electrique	Autres		

Légende

Accessibilité :		Construction :			
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Accès principal		Double porte		Monte-charge
	Accès secondaire		Porte poussante droite		Monte-malade
	Autre accès		Porte poussante gauche		Élévateur pour Personne à Mobilité Réduite
	Baie accessible		Porte 1/3		Local poubelles
	Point rassemblement		Portes battantes		Vide ordure
	Espace d'Attente Sécurisé (EAS)		Escalier et n° d'étage		Groupe électrogène
	Voie échelle		Crinoline		Groupe de climatisation
	Voie engin		Cheminée		Groupe de ventilation
	Hauteur limitée		Ascenseur		Groupe froid
	Stationnement interdit		Ascenseur prioritaire		Citerne gaz
	Digicode		Ascenseur prioritaire		Citerne liquide
	Badge		Machinerie ascenseur ou monte-charge		Armoire EDF
					Transformateur

Conduits et fluides:		Recoupements :			
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Conduit de ventilation		Raccord de ventilation « ZAG »		Mur coupe-feu (2h)
	Ventilation haute		Arrêt d'urgence électricité		Porte coupe-feu
	Ventilation basse		Coupeure d'électricité (haute tension)		Rideau de fer
	Barrage eau général		Coupeure d'électricité (basse tension)		
	Barrage eau partiel		Barrage « gaz de ville »		
	Raccordement à l'égout		Barrage autre gaz		
	Vanne d'isolement des égouts		Coupeure vapeur		
	Barrage liquide		Tampon hermétique		
	Barrage eau incendie		Gaine technique		
	Vanne « police »				

Divers :		Spécifique à l'établissement :	
Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Chargeur Batteries		Château d'eau
	Pompe		Parking sous dalle
	Anneau		Parking
	Antenne relais		Poteau carré
	Commandant		Poteau rectangle
	Stockage de liquides inflammables		Trapèze
	Installation ou dépôt fixe de bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié		Téléphone
	Guillotine de rétention		Zodiac
	Handicap		Drapeau
	Manche à air		Borne de recharge électrique

Points spécifiques aux SP :	
Symbole	Légende
	Directeur des Opérations de Secours
	Commandant des opérations de secours
	Centre de Regroupement des Moyens
	PC exploitant
	PC Exploitant de secours
	Poste de Commandement de Colonne
	Poste de commandement de site
	Poste de Commandement opérationnel
	Point de Regroupement des Moyens
	Point de transit

Symbole	Légende
	Point de Regroupement des Victimes

Symbole	Légende
	Lié aux personnes
	Lié à l'incendie
	Lié à l'eau
	Lié aux risques particuliers : chimique, radiologique ...
	Lié au commandement
	Cheminements / Autres
	Action pour sauver / sauvegarder
	Renseignements pour extinction
	A porter à la connaissance du DOS/COS
	Flèche pour indiquer l'emplacement, couleur selon fonction SITAC
	Cible éventuelle
	Degré Coupe-Feu insignifiant
	Coupe-Feu REI 60
	Coupe-Feu REI 120
	Coupe-Feu REI 240

Dangers :					
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Matière explosive		Dégage des gaz inflammable au contact de l'eau		Danger charge suspendue
	Matière comburante		Batterie lithium		Radiation non ionisante
	Matière inflammable		Haute température > 100°C		Rayonnement laser
	Matière corrosive		Matière radioactive		Risque biologique
	Nocif ou irritant		Basse température		Risque d'asphyxie
	Matière toxique		Champs magnétique important		Risque électrique
	Matière dangereuse pour la santé		Fluides thermiques		Risque photovoltaïque
	Dangereux pour le milieu aquatique		Atmosphère explosive		Danger amiante
	Gaz sous pression		Eau interdite		Danger divers

Moyens de secours :					
Symbole	Légende	Symbole	Légende	Symbole	Légende
	Bassin avec X lignes d'aspiration		Point aspiration artificiel		Réservoir sprinkler
	Bassin		Point aspiration kit alimentation		Couronne de refroidissement mixte
	Bouche incendie 70		Point aspiration naturel		Canon à eau
	Bouche d'incendie 100		PI plan de masse indisponible		Rideau d'eau
	Bouche d'incendie 150		PI plan de masse disponible		Surpresseur
	Poteau d'incendie 70		Réserve enterrée avec x lignes d'aspiration		Compresseur incendie
	Poteau d'incendie 100		Réserve enterrée		Détecteur autonome déclencheur
	Poteau d'incendie 150		Citerne aérienne		Détection gaz
	Alimentation BI relais		Citerne plan de masse		Détection incendie
	Alimentation PI relais		Délimitation zone aspiration		Manifold
	Refolement BI relais		Demi-raccord prise SP		Déversoir mousse
	Refolement PI relai				Emulseur AFFF

Symbole	Légende
	Système d'extinction fixe à eau double nappe avec additif
	Système d'extinction fixe à eau double nappe
	Système d'extinction fixe dans le local avec additif
	Système d'extinction fixe dans le local avec gaz
	Système d'extinction fixe dans le local avec HF
	Système d'extinction fixe dans le local
	Système d'extinction fixe localisé

Symbole	Légende
	Arrêt sur extraction
	Arrêt sur ventilation
	Arrêt sur soufflage
	Système de sécurité incendie
	Commande manuelle de désenfumage mécanique
	Commande manuelle de désenfumage naturel



Légende



Nom	Activité principale	Adresse principale	Titre : Schéma de fonctionnement...




Annexe n° 6 : Mémento Légende des plans ETARE

Accessibilité :

Symbole	Légende
	Accès principal
	Accès secondaire
	Autre accès
	Baie accessible
	Point rassemblement
	Espace d'Attente Sécurisé (EAS)
	Voie échelle
	Voie engin
	Hauteur limitée
	Stationnement interdit
	Digicode
	Badge

Construction :

Symbole	Légende
	Double porte
	Porte poussante droite
	Porte poussante gauche
	Porte 1/3
	Portes battantes
	Escalier et n° d'étage
	Crinoline
	Cheminée
	Ascenseur
	Ascenseur prioritaire
	Machinerie ascenseur ou monte-charge

Symbole	Légende
	Monte-charge
	Monte-malade
	Élevateur pour Personne à Mobilité Réduite
	Local poubelles
	Vide ordure
	Groupe électrogène
	Groupe de climatisation
	Groupe de ventilation
	Groupe froid
	Citerne gaz
	Citerne liquide
	Armoire EDF
	Transformateur

Conduits et fluides:

Symbole	Légende
	Conduit de ventilation
	Ventilation haute
	Ventilation basse
	Barrage eau général
	Barrage eau partiel
	Raccordement à l'égout Vanne d'isolement d'égout
	Barrage liquide
	Vanne d'isolement des égouts
	Barrage eau incendie
	Vanne « police »

Symbole	Légende
	Raccord de ventilation « ZAG »
	Arrêt d'urgence électricité
	Coupure d'électricité (haute tension)
	Coupure d'électricité (basse tension)
	Barrage « gaz de ville »
	Barrage autre gaz
	Coupure vapeur
	Tampon hermétique
	Gaine technique



Recoupements :

Symbole	Légende
	Mur coupe-feu (2h)
	Porte coupe-feu
	Rideau de fer

Locaux particuliers :

Symbole	Légende
	Infirmierie
	PC sécurité incendie
	PC sûreté
	Chaudière

Moyens de secours :

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Bassin avec X lignes d'aspiration
	Bassin
	Bouche incendie 70
	Bouche d'incendie 100
	Bouche d'incendie 150
	Poteau d'incendie 70
	Poteau d'incendie 100
	Poteau d'incendie 150
	Alimentation BI relais
	Alimentation PI relais
	Refoulement BI relais
	Refoulement PI relai

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Point aspiration artificiel
	Point aspiration kit alimentation
	Point aspiration naturel
	PI plan de masse indisponible
	PI plan de masse disponible
	Réserve enterrée avec x lignes d'aspiration
	Réserve enterrée
	Citerne aérienne
	Citerne plan de masse
	Délimitation zone aspiration
	Demi-raccord prise SP

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Réserve sprinkler
	Couronne de refroidissement mixte
	Canon à eau
	Rideau d'eau
	Surpresseur
	Compresseur incendie
	Détecteur autonome déclencheur
	Détection gaz
	Détection incendie
	Manifold
	Déversoir mousse
	Emulseur AFFF


Moyens de secours :


<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Colonne sèche (refoulement)
	Colonne sèche (alimentation)
	Colonne humide (refoulement)
	Colonne humide (réalimentation)
	Robinet Incendie Armé (RIA)
	Seau ou bac à sable
	Extincteur sur roues
	Extincteur portatif avec indication de la nature de l'agent extincteur
	Commande manuelle système d'extinction fixe localisé
	Commande manuelle

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Système d'extinction fixe à eau double nappe avec additif
	Système d'extinction fixe à eau double nappe
	Système d'extinction fixe dans le local avec additif
	Système d'extinction fixe dans le local avec gaz
	Système d'extinction fixe dans le local avec HF
	Système d'extinction fixe dans le local
	Système d'extinction fixe localisé

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Arrêt sur extraction
	Arrêt sur ventilation
	Arrêt sur soufflage
	Système de sécurité incendie
	Commande manuelle de désenfumage mécanique
	Commande manuelle de désenfumage naturel

Points spécifiques aux SP :

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Directeur des Opérations de Secours
	Commandant des opérations de secours
	Centre de Regroupement des Moyens
	PC exploitant
	PC Exploitant de secours
	Poste de Commandement de Colonne
	Poste de commandement de site
	Poste de Commandement opérationnel
	Point de Regroupement des Moyens
	Point de transit

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Point de Regroupement des Victimes
<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Lié aux personnes
	Lié à l'incendie
	Lié à l'eau
	Lié aux risques particuliers : chimique, radiologique ...
	Lié au commandement
	Cheminements / Autres
	Action pour sauver / sauvegarder
	Renseignements pour extinction
	A porter à la connaissance du DOS/COS
	Flèche pour indiquer l'emplacement, couleur selon fonction SITAC
	Cible éventuelle
	Degré Coupe-Feu insignifiant
	Coupe-Feu REI 60
	Coupe-Feu REI 120
	Coupe-Feu REI 240


Dangers :

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Matière explosive
	Matière comburante
	Matière inflammable
	Matière corrosive
	Nocif ou irritant
	Matière toxique
	Matière dangereuse pour la santé
	Dangereux pour le milieu aquatique
	Gaz sous pression

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Dégage des gaz inflammables au contact de l'eau
	Batterie lithium
	Haute température > 100°C
	Matière radioactive
	Basse température
	Champs magnétique important
	Fluides thermiques
	Atmosphère explosive
	Eau interdite

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Danger charge suspendue
	Radiation non ionisante
	Rayonnement laser
	Risque biologique
	Risque d'asphyxie
	Risque électrique
	Risque photovoltaïque
	Danger amiante
	Danger divers

**Spécifique à l'établissement :
(à compléter)**

<i>Symbole</i>	<i>Légende</i>
	Château d'eau
	Parking sous dalle
	Parking
	Poteau carré
	Poteau rectangle
	Trapèze
	Téléphone
	Zodiac
	Drapeau
	Borne de recharge électrique

[illegible]



Groupement Prévention Prévision Planification
Service analyse des risques et de la planification

Juin 2025